

ИП Богославцев Д.В.

ПОРТФОЛИО

Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"

Приложения к архитектурным решениям



БС66-АР-приложения

Санкт-Петербург

Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И

08.10.2026

Деформационный шов. Вариант 1

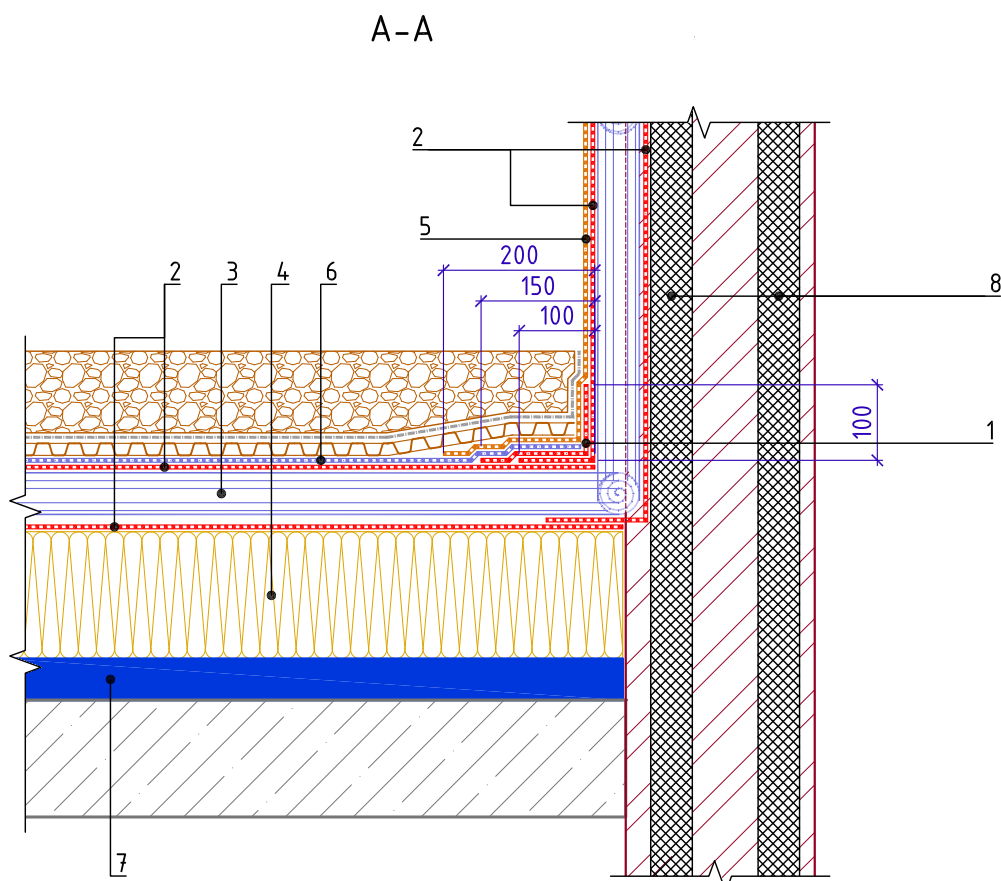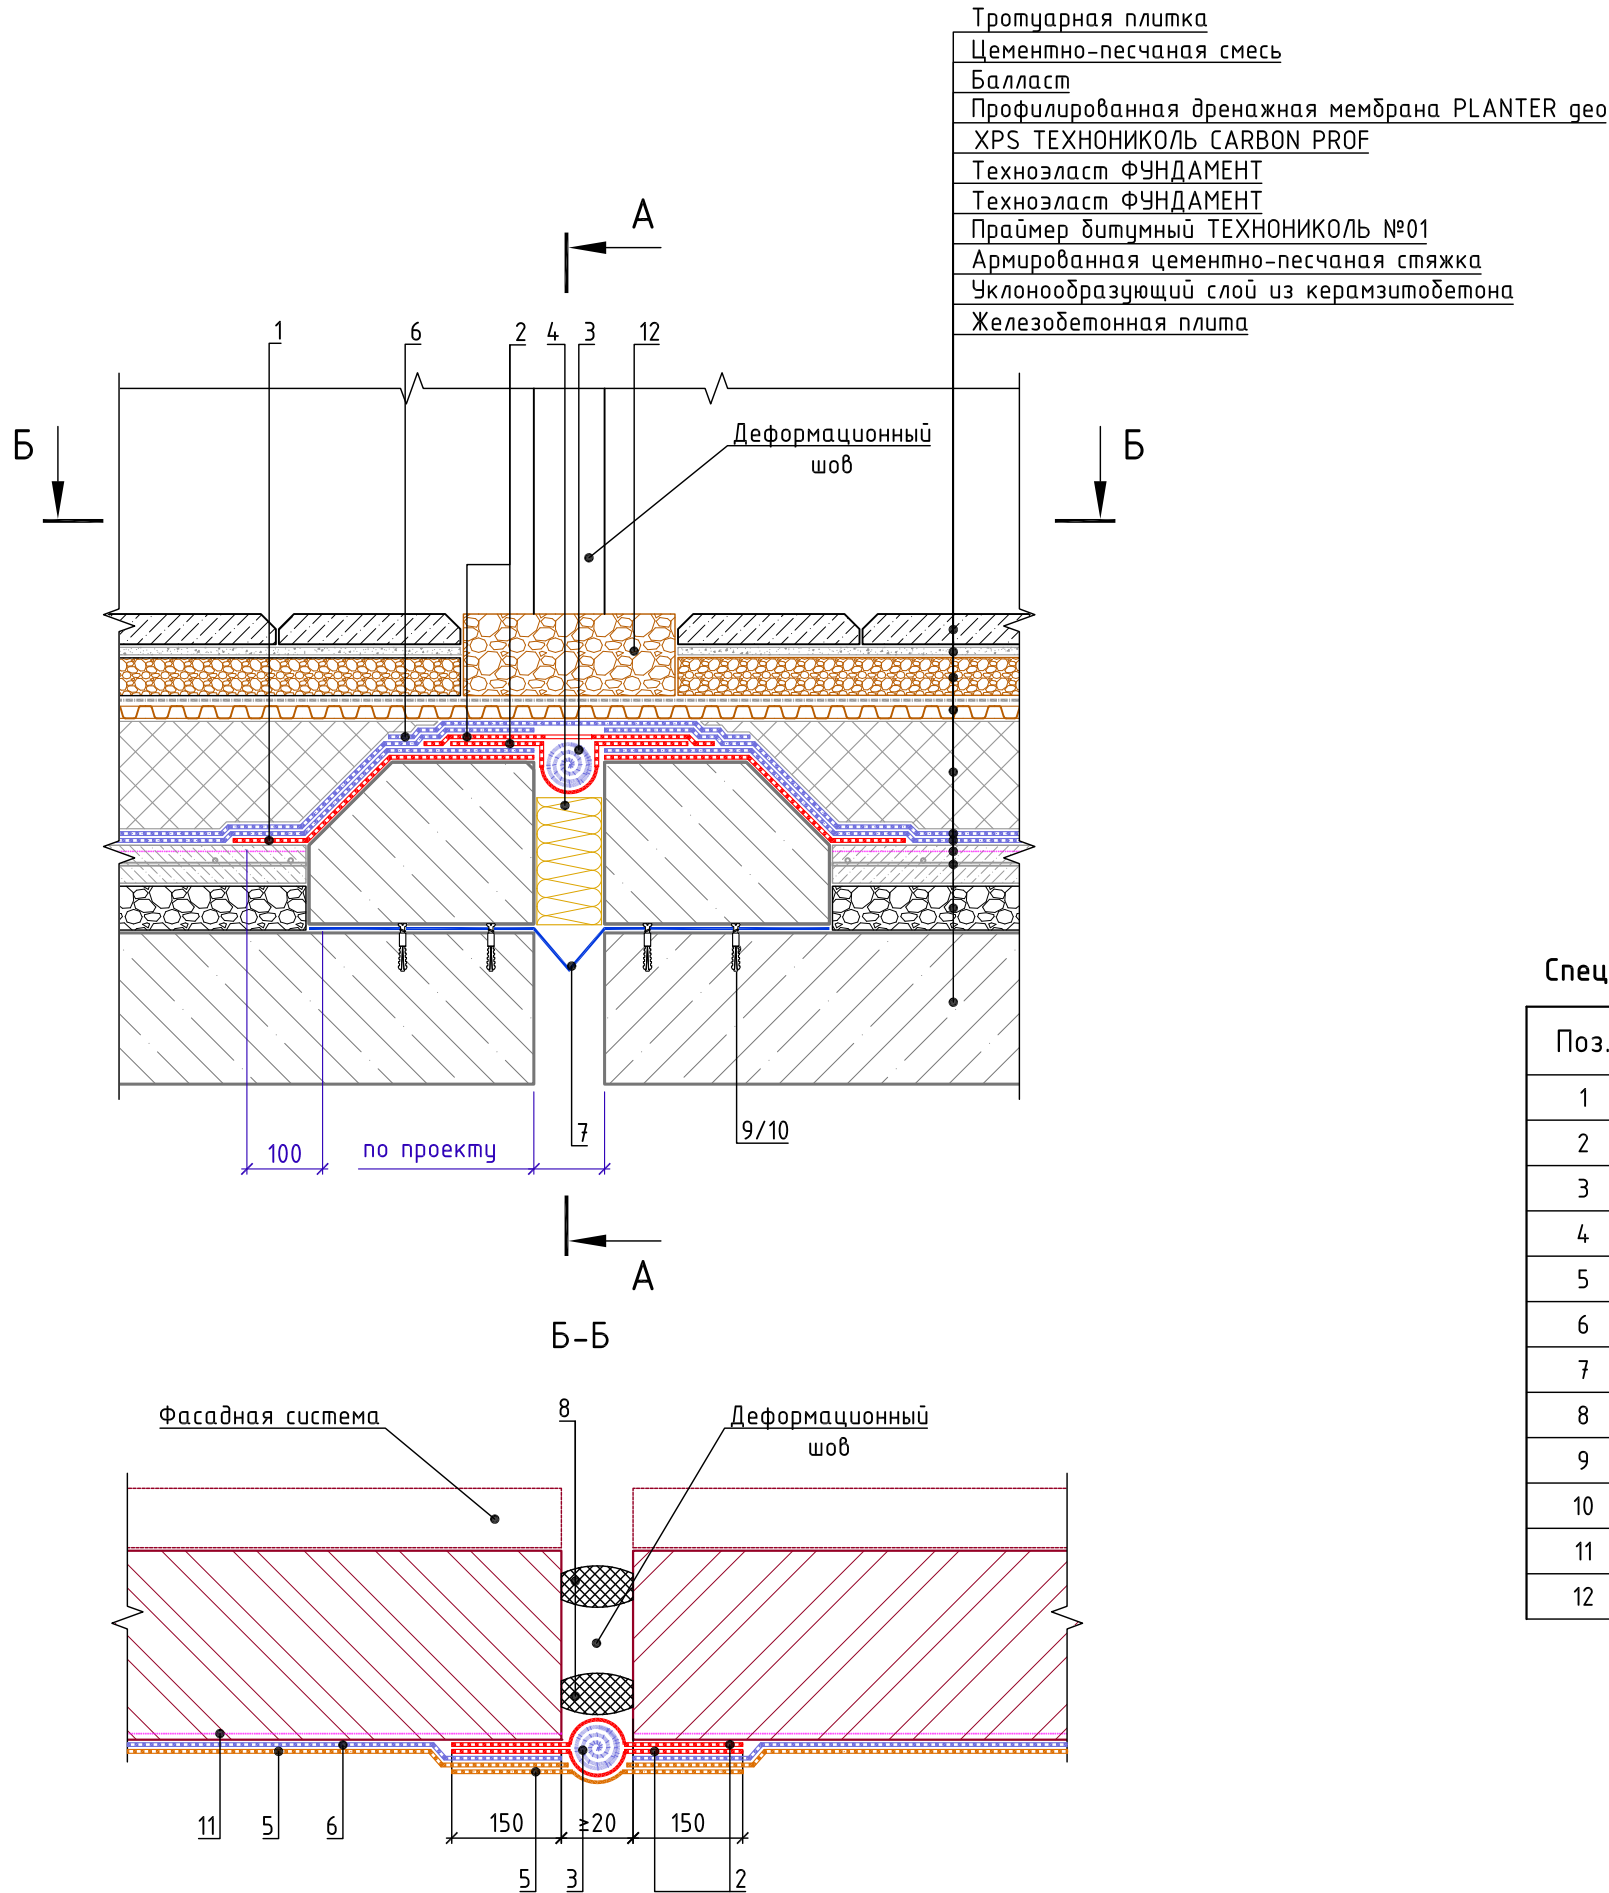


Спецификация на узел У.6.1-2024.09

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Техноэласт ФУНДАМЕНТ	по проекту	м²	
2	ТЕХНОНИКОЛЬ ФЛЕКС	по проекту	м²	
3	Герниковый шнур ТН Фундамент 40/20	по проекту	м²	
4	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	по проекту	м³	
5	Техноэласт ЭКП	по проекту	м²	
6	Техноэласт ФУНДАМЕНТ	по проекту	м²	
7	Компенсатор из оцинкованной стали	1,00	м.п.	
8	Уплотнительный жгут	1,00	м.п.	
9	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	20	шт.	
10	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	20	шт.	
11	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	по проекту	л	
12	Промытый гравий фракции 20-40 мм	по проекту	м³	

Инв. № 1

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

БС66-АР-приложения						
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"
Разраб.						
Пров.						Р
Н. контр.						ТН-КРОВЛЯ Тротуар. Деформационный шов
ГИП						
						ИП Богославцев Д.В.

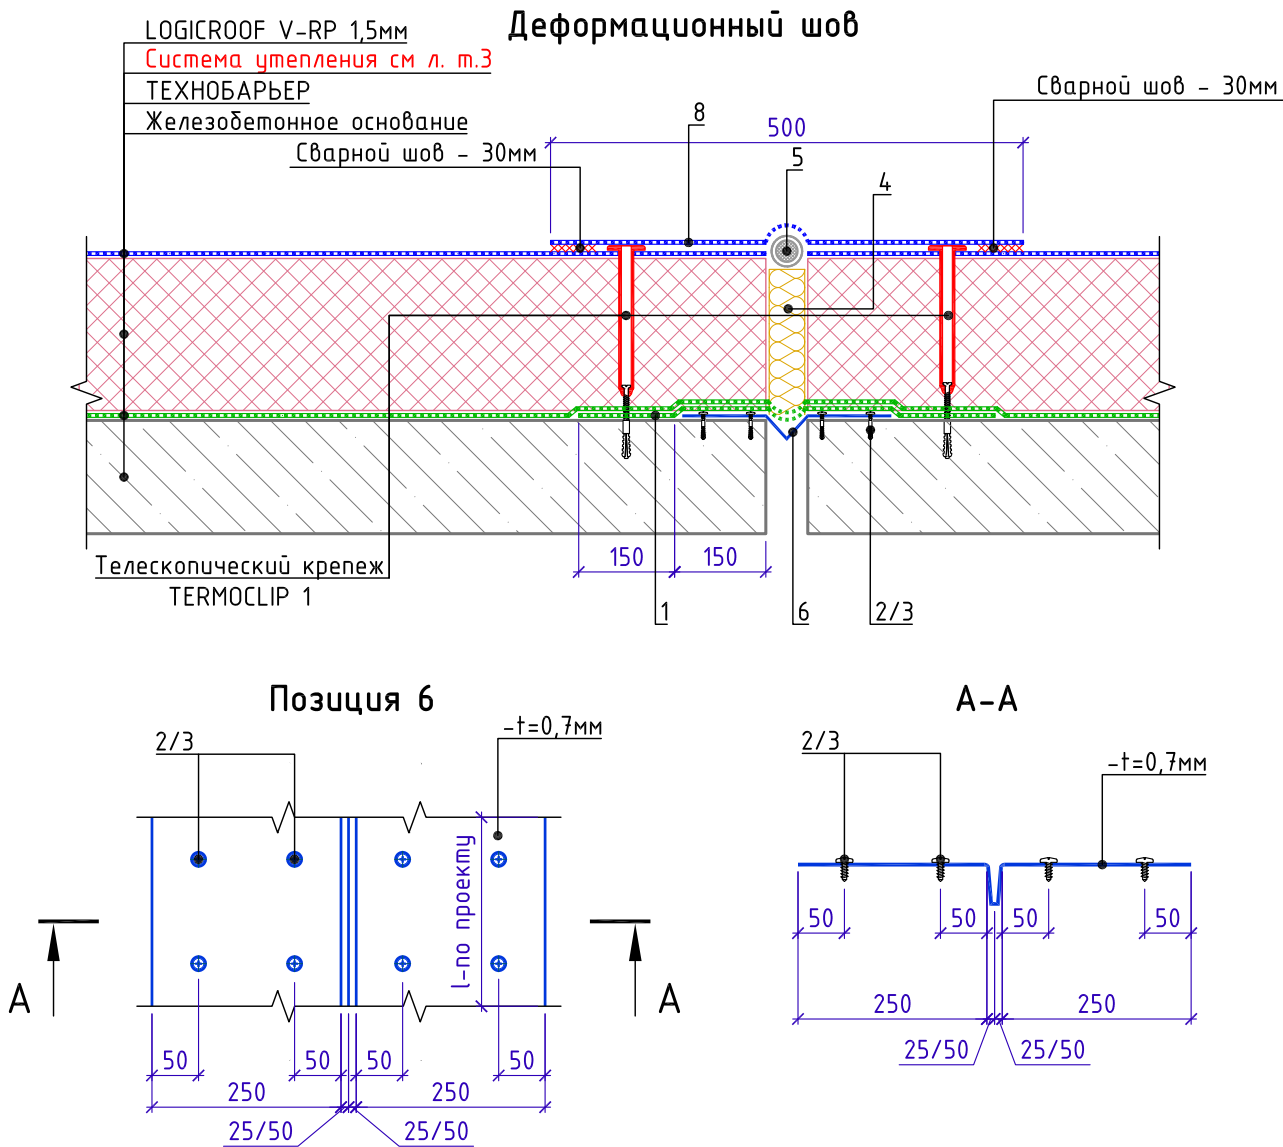

Спецификация на узел У.8.1-2021.08

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Прим.
1	ТЕХНОБАРЬЕР	по проекту	м²	
2	Саморез остроконечный TERMOCLIP Ø4,8x50 мм	20	шт.	
3	Анкерный элемент TERMOCLIP Ø8 мм	20	шт.	
4	ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	по проекту	м²	
5	Шнур типа "Вилатерм", обернуть геотекстилем ТехноНИКОЛЬ плотностью 150 г/кв.м)	1	м.п.	
6	Металлический компенсатор	1	м.п.	
7	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	по проекту	м³	
8	LOGICROOF V-RP 1,5мм	по проекту	м²	

1. Вместо телескопического крепежа TERMOCLIP 1
возможна установка стальной прижимной рейки в шве
TERMOCLIP и телескопического крепежа TERMOCLIP 6.
2. Ширину вкладыша из утеплителя ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
принять на 10мм больше величины зазора.

Инв. № 2

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						ТН-КРОВЛЯ Оптима. Деформационный шов	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Примыкание к стойкам под оборудование

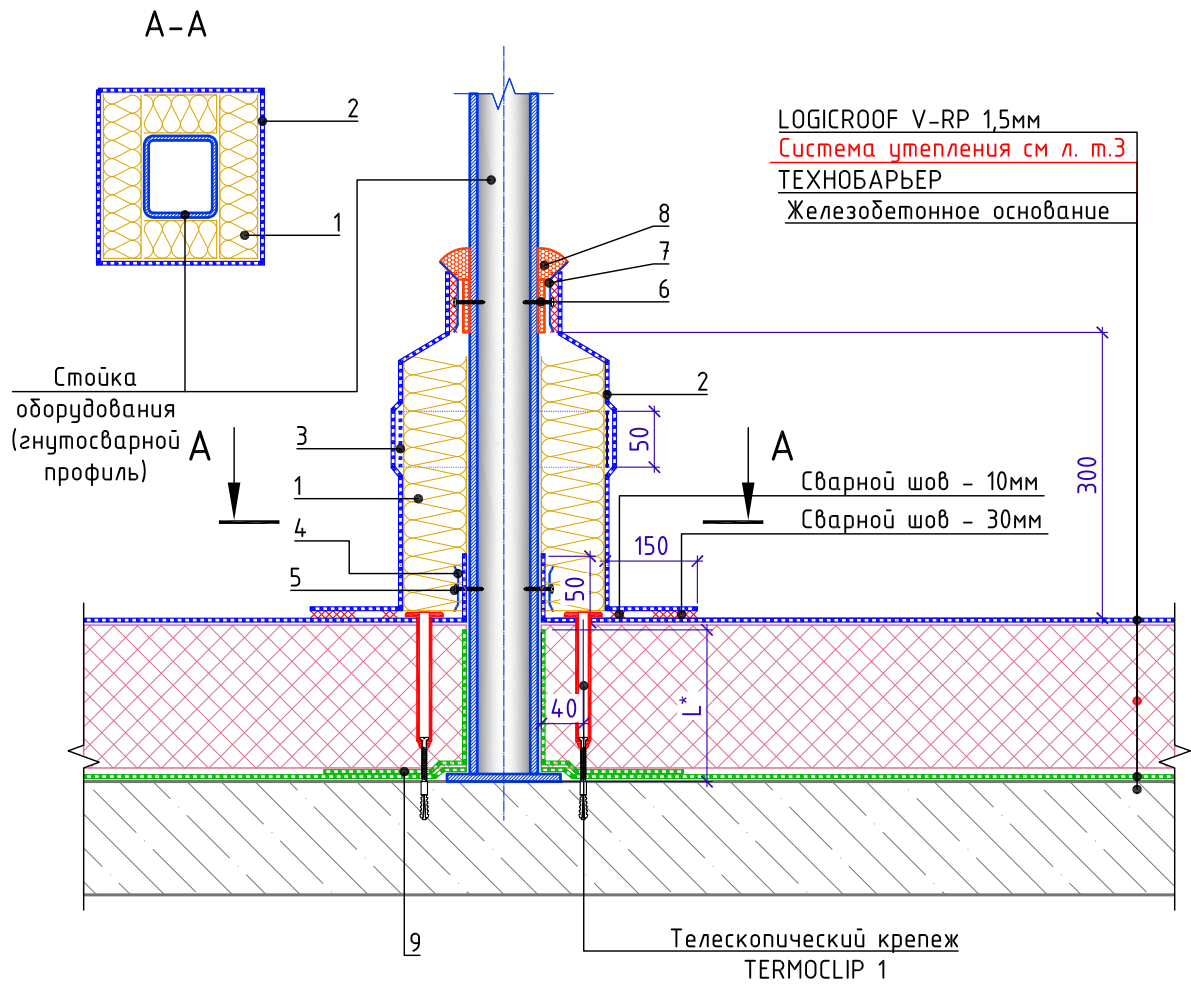

L* - высоту заведения принять не менее толщины теплоизоляционного слоя.

Спецификация на узел У.4.1-2021.08

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Прим.
1	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	по проекту	м ³	
2	LOGICROOF V-RP 1,5 мм	по проекту	м ²	
3	LOGICROOF V-RP 1,5мм (полоса для крепления утеплителя - ширина 50мм)	по проекту	м ²	
4	Рейка прижимная алюминиевая TERMOCLIP	по проекту	м.п.	
5	Саморез сверлоконечный TERMOCLIP Ø5,5х35 мм	5	шт.	
6	Саморез сверлоконечный TERMOCLIP Ø5,5х35 мм	5	шт.	
7	Рейка краевая алюминиевая TERMOCLIP	1	м.п.	
8	Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex (упаковка 600мл)	0,5	шт.	
9	ТЕХНОБАРЬЕР	по проекту	м ²	

Инв. № 3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БС66-АР-приложения

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н. контр.					
ГИП					


Бизнес-центр "Густавъ
Лесснеръ"

ТН-КРОВЛЯ Оптима. Примыкание к
стойкам под оборудование

Стадия	Лист	Листов
Р		

ИП Богославцев Д.В.

Примыкание к трубным проходкам

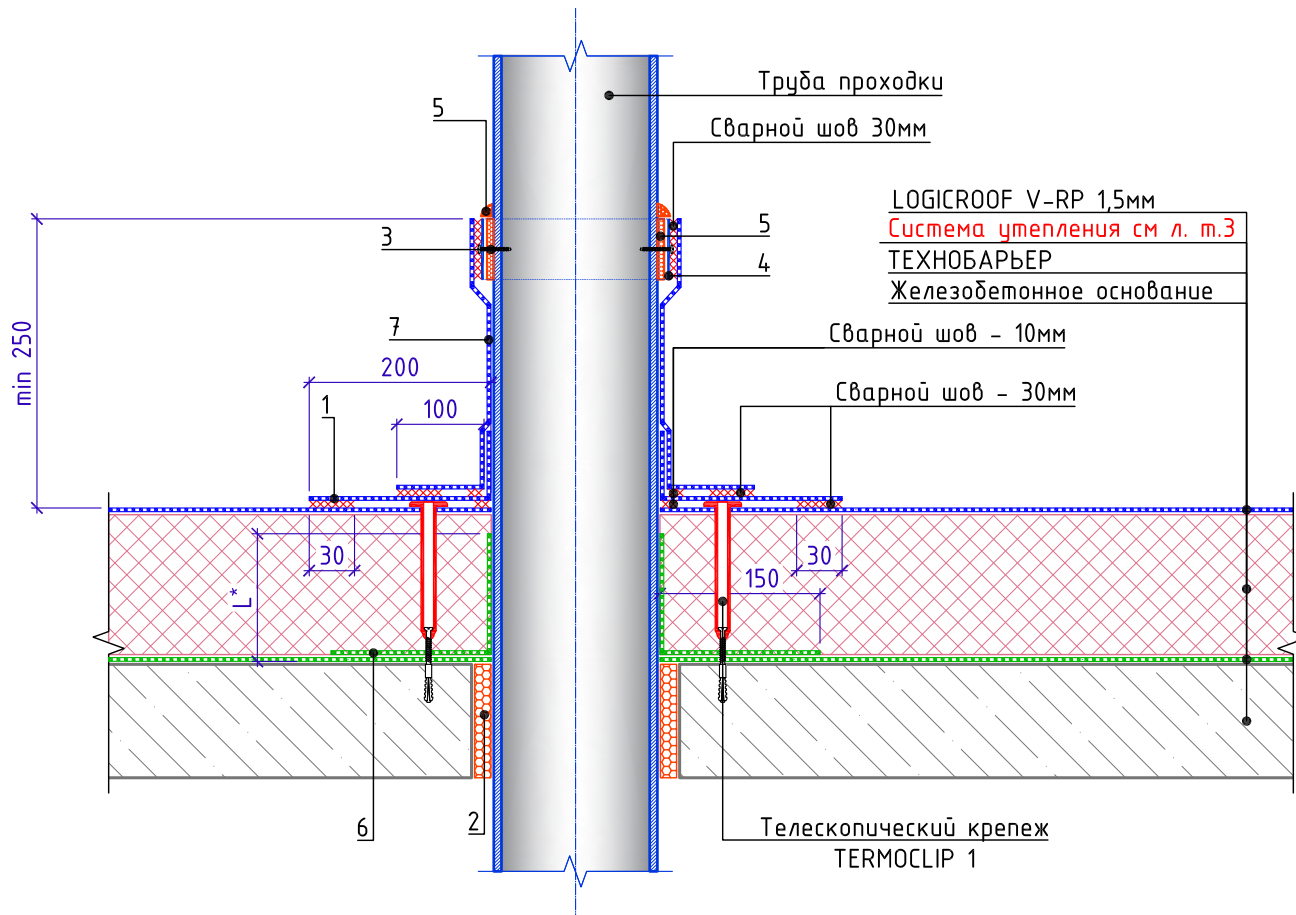

Спецификация на узел У.6.1-2021.08

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Прим.
1	LOGICROOF V-SR 1,5мм	по проекту	м²	
2	Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70	по проекту	шт.	баллоны
3	Саморез сверлоконечный ТЕРМОСЛИП Ø5,5х35 мм	5	шт.	
4	Металлическая полоса с ПВХ-покрытием	по проекту	м.п.	
5	Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex (упаковка 600мл)	0,5	шт.	
6	ТЕХНОБАРЬЕР	по проекту	м²	
7	LOGICROOF V-SR 1,5мм	по проекту	м²	

1. L* – высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

Инв. № 4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

БС66-АР-приложения

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н. контр.					
ГИП					


Бизнес-центр "Густавъ
Лесснеръ"

ТН-КРОВЛЯ Оптима. Примыкание к
трубным проходкам

Стадия Лист Листов
Р

ИП Богославцев Д.В.

Примыкание к трубе малого сечения

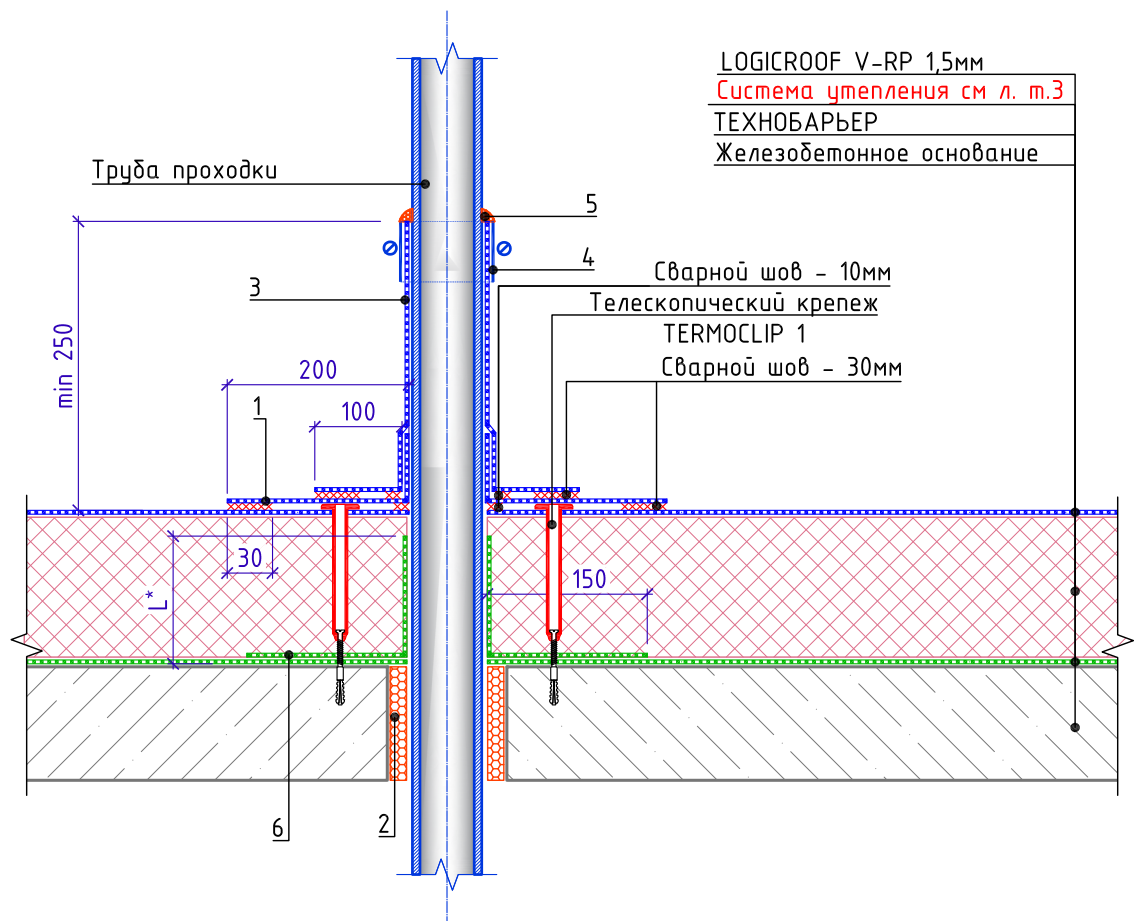

Спецификация на узел Ч.6.2-2021.08

Поз.	Наименование	Расход	Ед.изм.	Прим.
1	Полимерная мембрана LOGICROOF V-SR 1,5мм	по проекту	м ²	
2	Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70	по проекту	шт.	баллоны
3	LOGICROOF V-SR 1,5мм	по проекту	м ²	
4	Обжимной металлический хомут	1	шт.	
5	Герметик ПУ ТехноНИКОЛЬ Logicflex (упаковка 600мл)	0,25	шт.	
6	ТЕХНОБАРЬЕР	по проекту	м ²	

1. Узел применяется для одиночных холодных труб диаметром до 250 мм, анкеров, антенных растяжек
2. L* - высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

Инв. № 5

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

БС66-АР-приложения

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист
Пров.							Р	Листов
Н. контр.						ТН-КРОВЛЯ Оптима. Примыкание к трубе малого сечения	ИП Богославцев Д.В.	
ГИП								

Устройство пешеходных дорожек из готовых
элементов LOGICROOF Walkway Puzzle

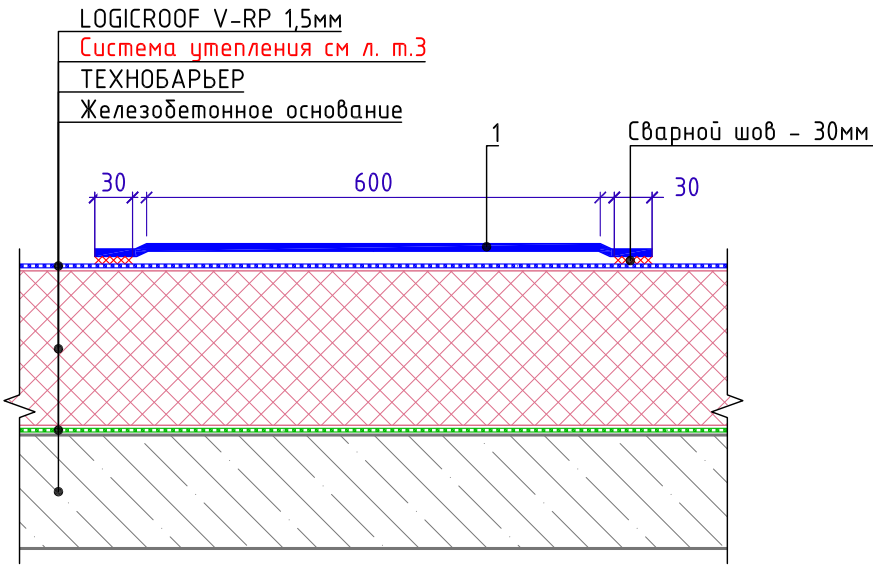

Спецификация на узел У.5.1-2021.08

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ дорожка Logicroof Walkway Puzzle	1,70	шт.	


1. Предварительная фиксация элементов дорожки к кровельному ковроу осуществляется с помощью ручного фена
2. После сборки пешеходной дорожки приварить ее к кровле с помощью автоматического сварочного оборудования. Для приварки предусмотрены полосы без теснения вдоль краев элементов дорожки.

Инв. № 6

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
							ТН-КРОВЛЯ Оптима. Устройство пешеходных дорожек	ИП Богославцев Д.В.	
Н. контр.									
ГИП									

Устройство молниезащиты

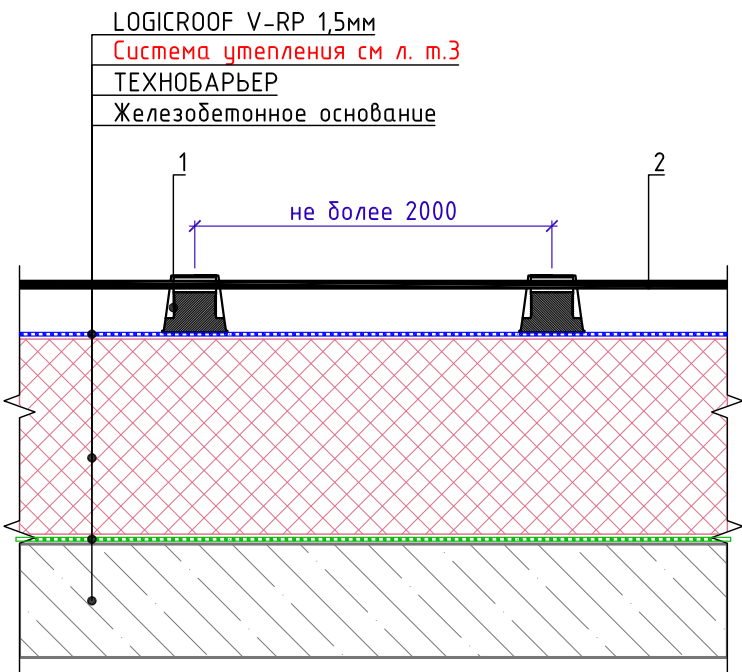

Спецификация на узел У.7.1-2021.08

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Прим.
1	Держатель провода-молниеотвода ТЕРМОCLIP 75х130	по проекту	шт.	
2	Металлическая сетка молниеотвода Ø 8/10 мм	по проекту	м.п.	

1. Держатели провода-молниеотвода ТЕРМОCLIP устанавливаются свободно по всей площади крыши без фиксации или привариваются к гидроизоляционному слою хлястиками из аналогичного материала, которые продеваются через специальные отверстия. Для придания дополнительной устойчивости могут быть заполнены балластом.

Инв. № 7

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						ТН-КРОВЛЯ Оптима. Устройство молниезащиты	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М 1:2,5

Основание

Тарельчатый анкер с заглушкой

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Клеевая/армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade MW fix*** /
vetonit facade S100 force*** /
vetonit facade A100
vetonit teplofacade
vetonit fasade R200***

Минераловатная плита (МВП)
ISOVER / ISOROC**

Армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade A100 /
vetonit facade S100 force*** /
vetonit teplofacade /
vetonit fasade R200***


Армирующая стеклосетка:
vetonit facade 2000

Тарельчатый анкер

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Декоративная штукатурка:
vetonit min decor***

Фасадная краска:
vetonit ton akrylat /
vetonit ton silikon /
vetonit ton silikon fibra

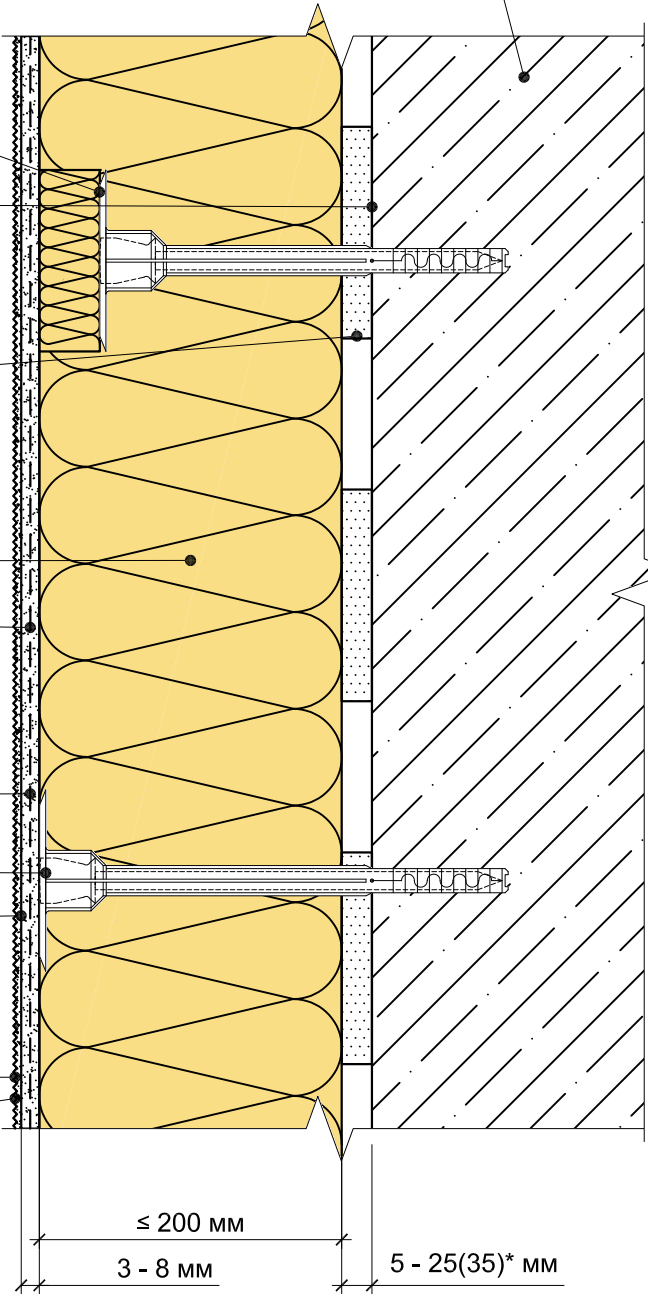

Примечание:

1. При утеплении криволинейных (округлых) поверхностей рекомендуется использовать ламельные изделия.
 2. В цокольной части МВП заменяется на XPS. Для системы **VETONIT THERM COMBI** МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
 3. Глубина распорной зоны анкера зависит от типа основания и рекомендаций производителя анкера.
- * Толщина клеевого слоя должна составлять:
- При использовании клеевых смесей: не более 25 мм (отклонения до 20 мм)
 - При использовании армировочно - клеевых смесей: не более 35 мм (отклонения до 30 мм)
- ** Теплоизоляция на основе стекловолокна: **ISOVER Фасад Стронг, ISOVER Штукатурный Фасад Стандарт, ISOVER Штукатурный Фасад, ISOVER Фасад Лайт** (до четырех этажей).
Теплоизоляция на основе каменного волокна: **ISOVER Фасад Стронг, ISOVER Фасад, ISOVER Фасад-Плюс, ISOVER Фасад-Оптим, ISOVER Фасад-Мастер** (до четырех этажей), **ISOROC ИЗОФАС СТРОНГ, ISOROC ИЗОФАС-110, ISOROC ИЗОФАС-140, ISOROC ИЗОФАС-СЛ**.
- *** Для работ при температуре от -10 до +5°С необходимо использовать **vetonit facade MW fix winter / vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter, vetonit min decor winter**.
- **** В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой теплоизоляции грунтование основания не производится.


Инв. № 8

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Устройство СФТК по плоскости стены	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

М 1:4


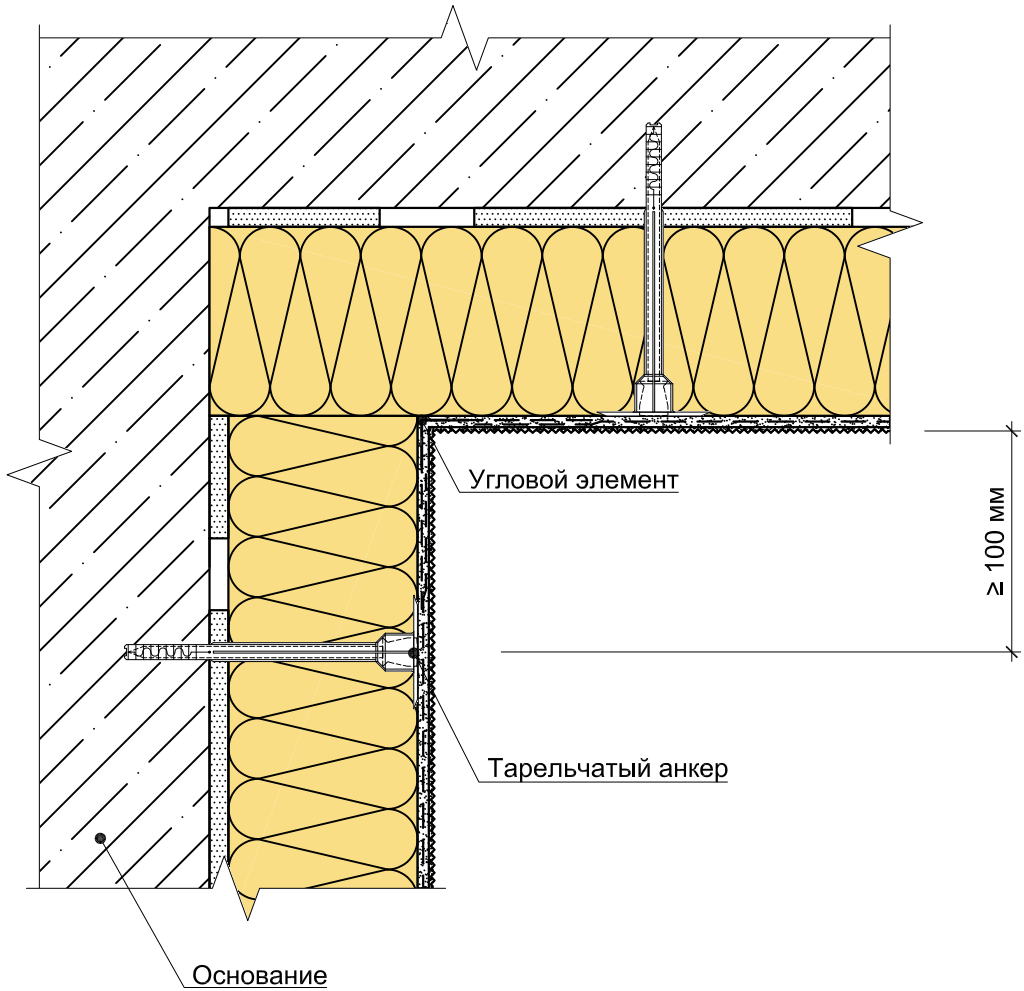


Примечания
Для системы **VETONIT THERM COMBI** МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

Инв. № 9

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. СФТК на внутреннем вертикальном углу здания	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

				Согласовано					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №					

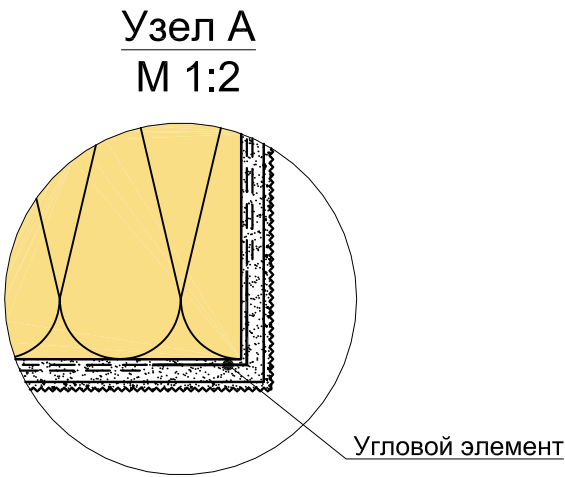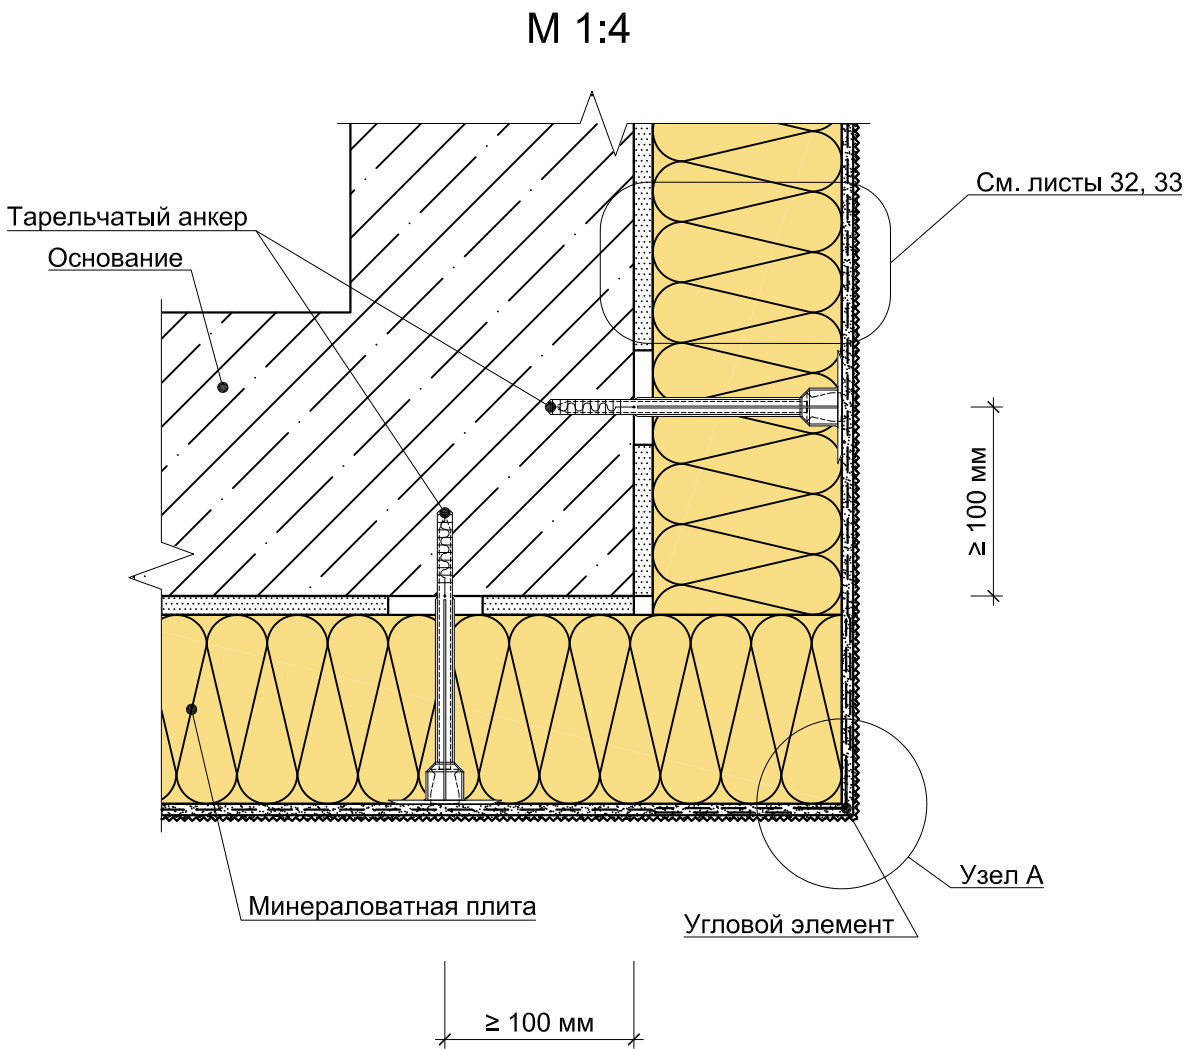

Примечания
Для системы **VETONIT THERM COMBI** МВП
заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф,
ППС20Ф.

Инв. № 10

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. СФТК на внешнем вертикальном углу здания	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


М 1:4

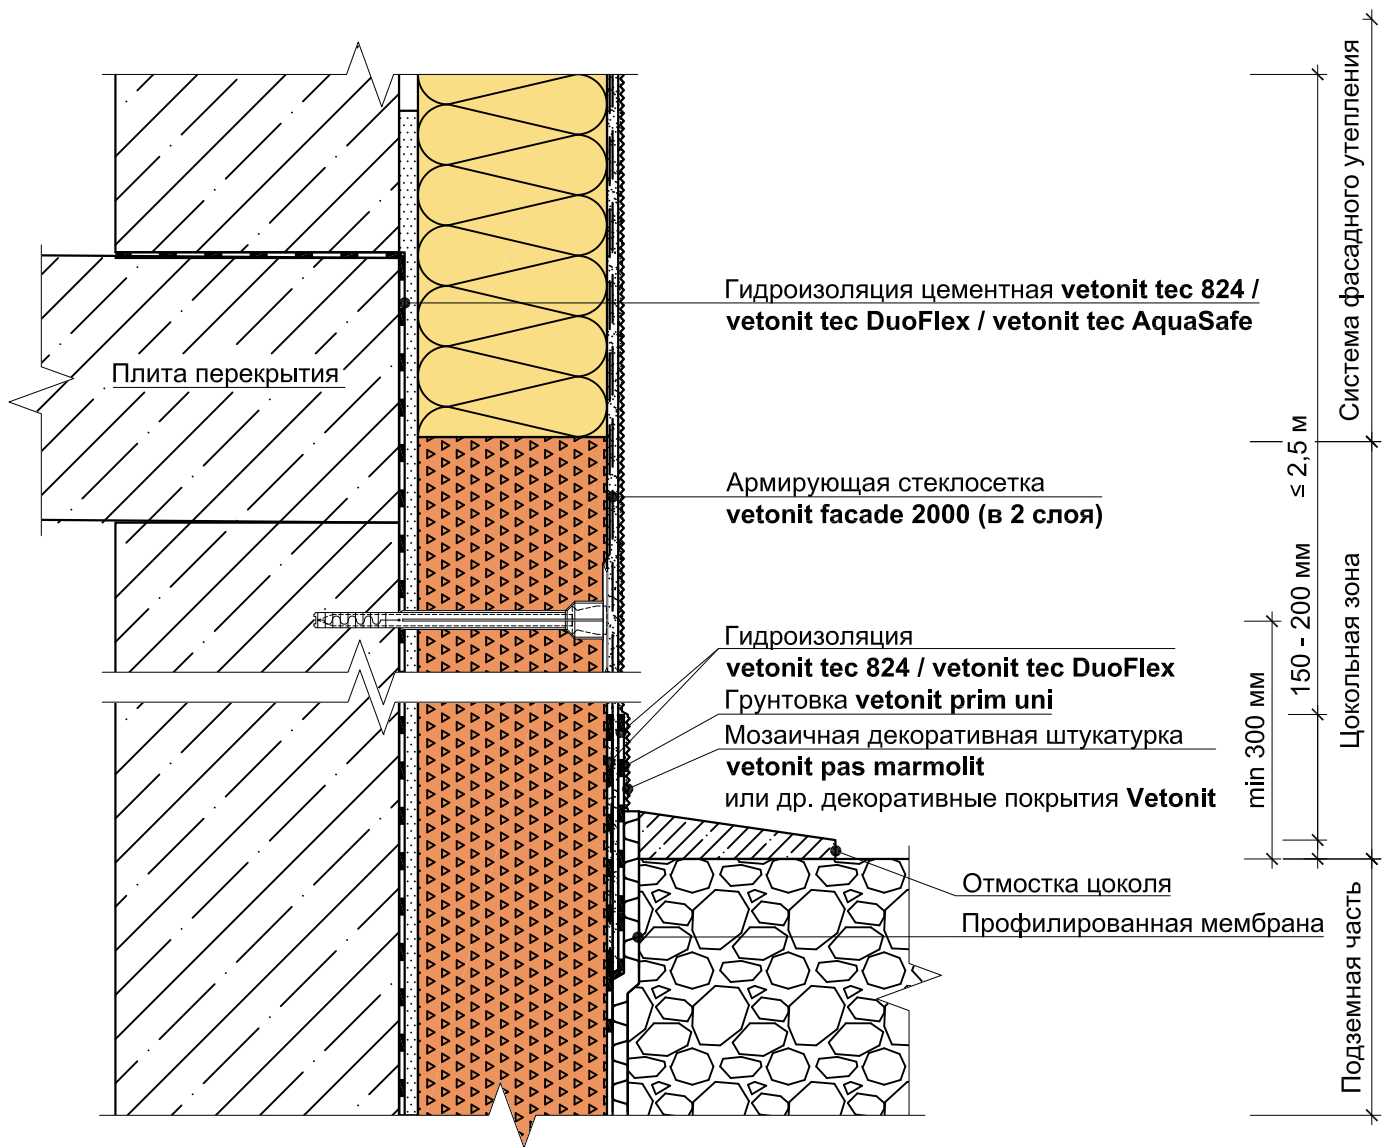

Примечания

1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы **VETONIT THERM COMBI** МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф, но в районе примыкания к цоколю необходимо устанавливать противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150мм.
3. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки.
4. Рекомендуемая высота антивандального слоя 2,5 м.
5. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки отмостки, она определяется проектной документацией.

Схема перехлеста стеклосеток
М 1:10




Инв. № 11

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к утепленному цоколю	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

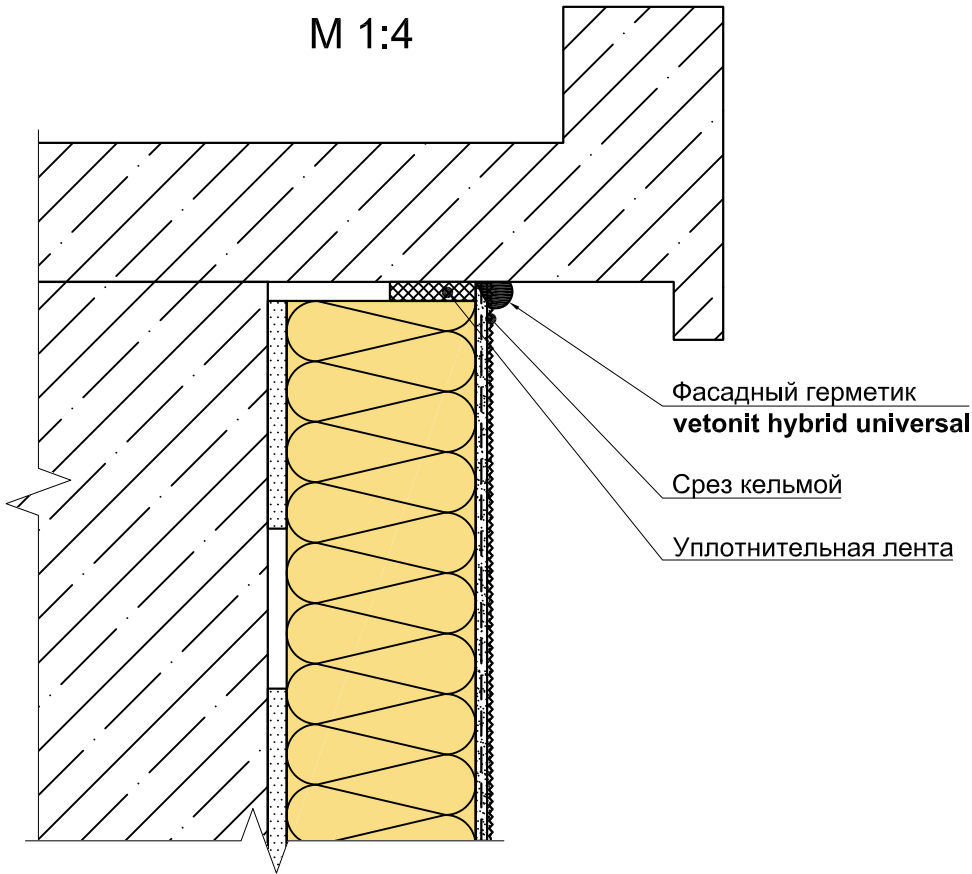

Инв. № 12


						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к свесу кровли	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

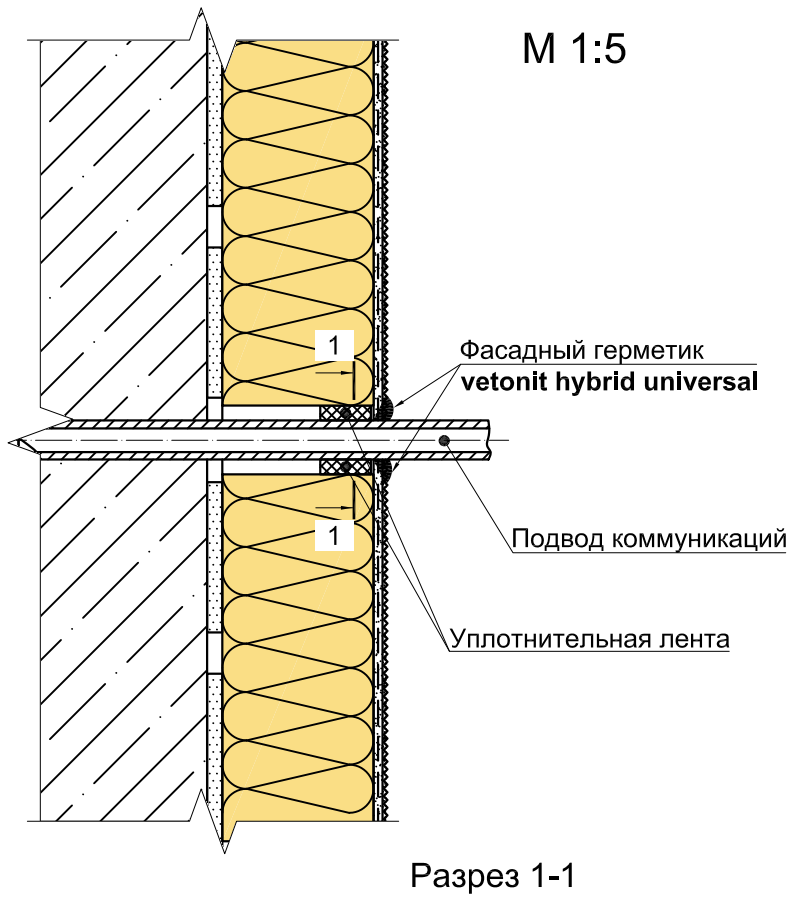


Инв. № 13

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к проходным коммуникациям	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

М 1:4

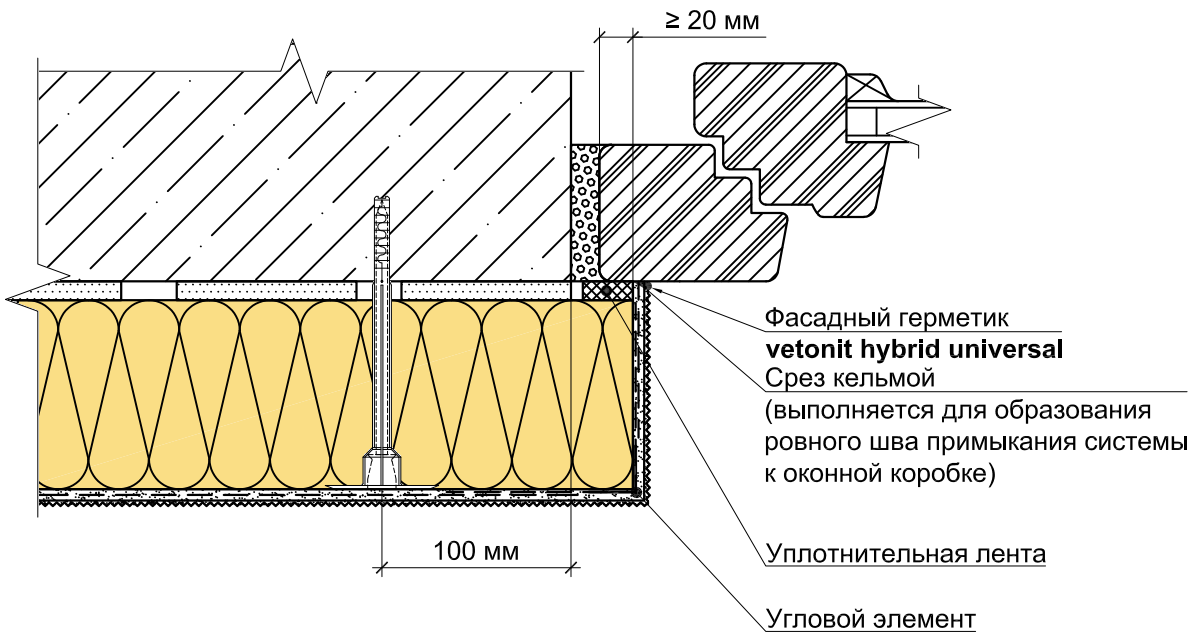

Примечания

1. Примыкание СФТК к оконному блоку возможно, как с применением элемента примыкания, так и с использованием герметика с уплотнительной лентой.

Инв. № 14


						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к коробке оконного проема сбоку	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

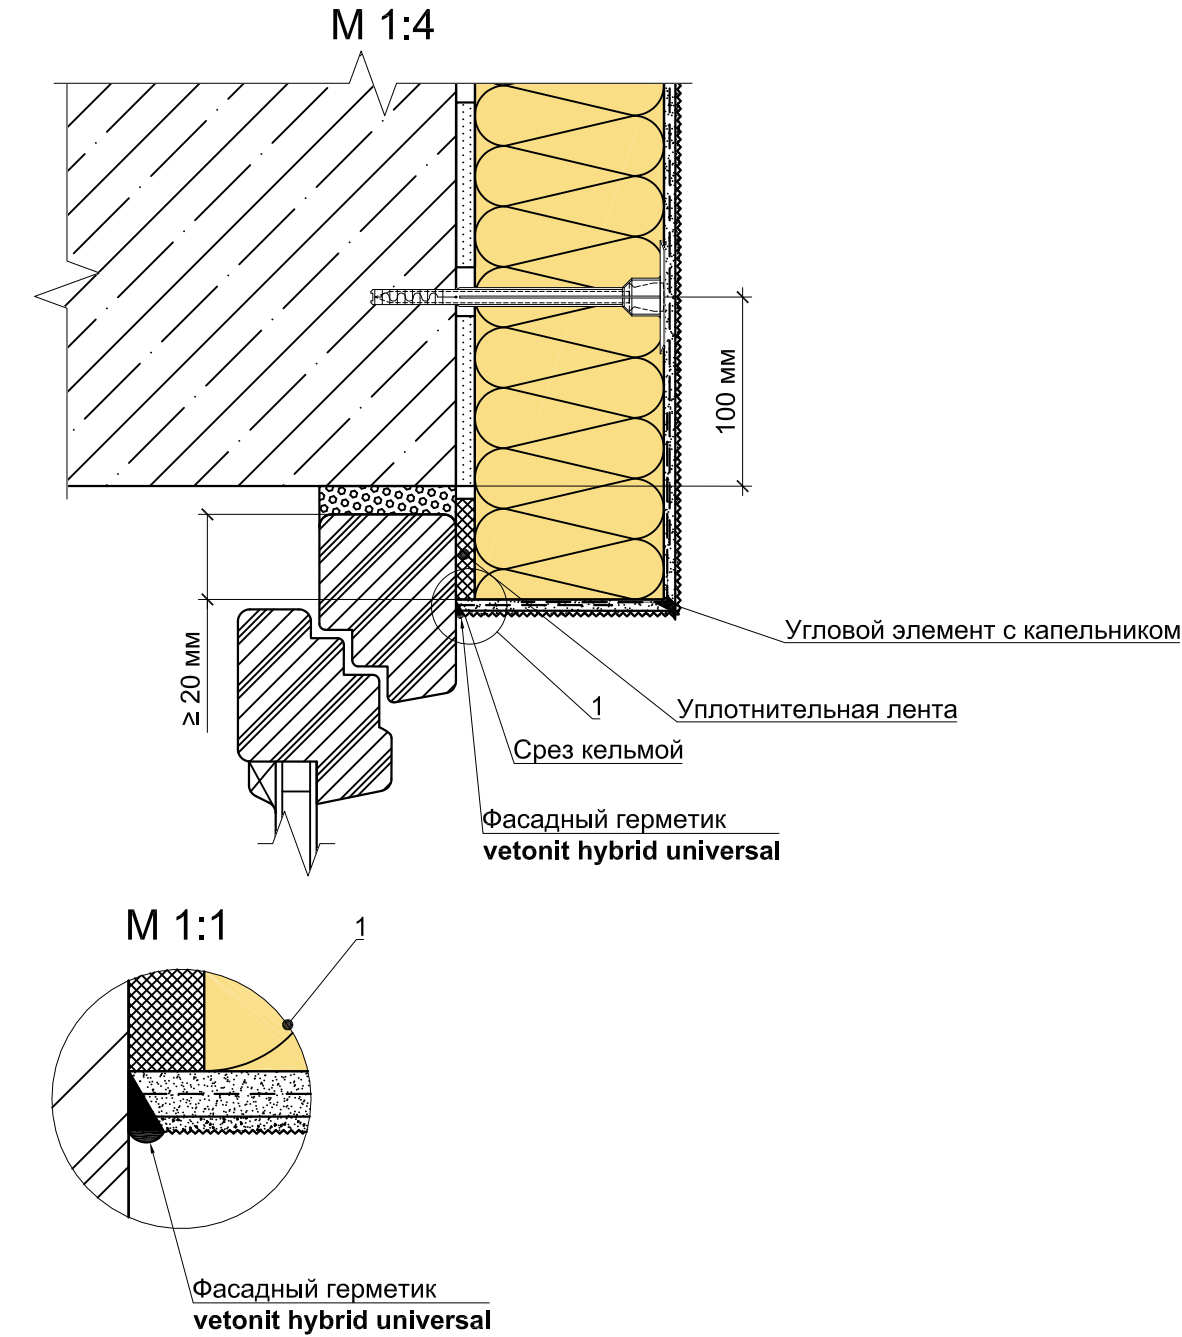

Примечания


1. Примыкание СФТК к оконному блоку возможно, как с применением элемента примыкания, так и с использованием герметика с уплотнительной лентой.

Инв. № 15

						БС66-АР-приложения		
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист
Разраб.							Р	Листов
Пров.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к коробке оконного проема сверху	ИП Богославцев Д.В.	
Н. контр.								
ГИП								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

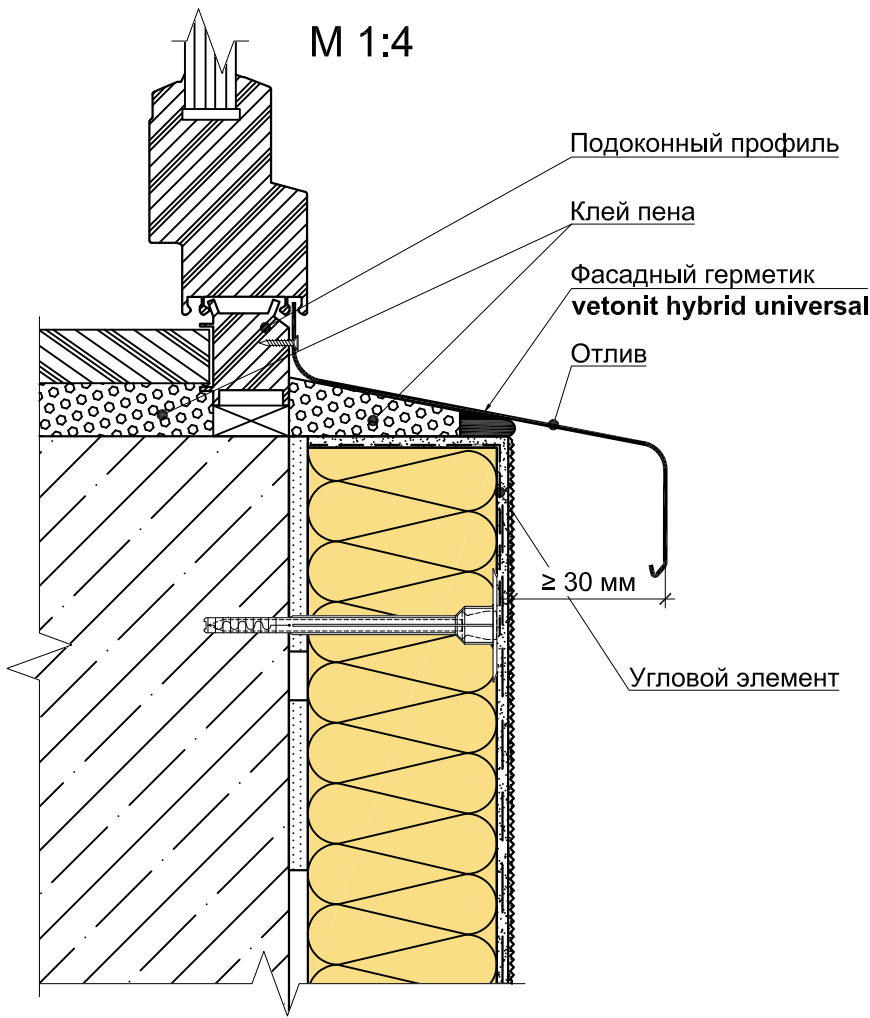

Инв. № 16


						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к подоконному отливу	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

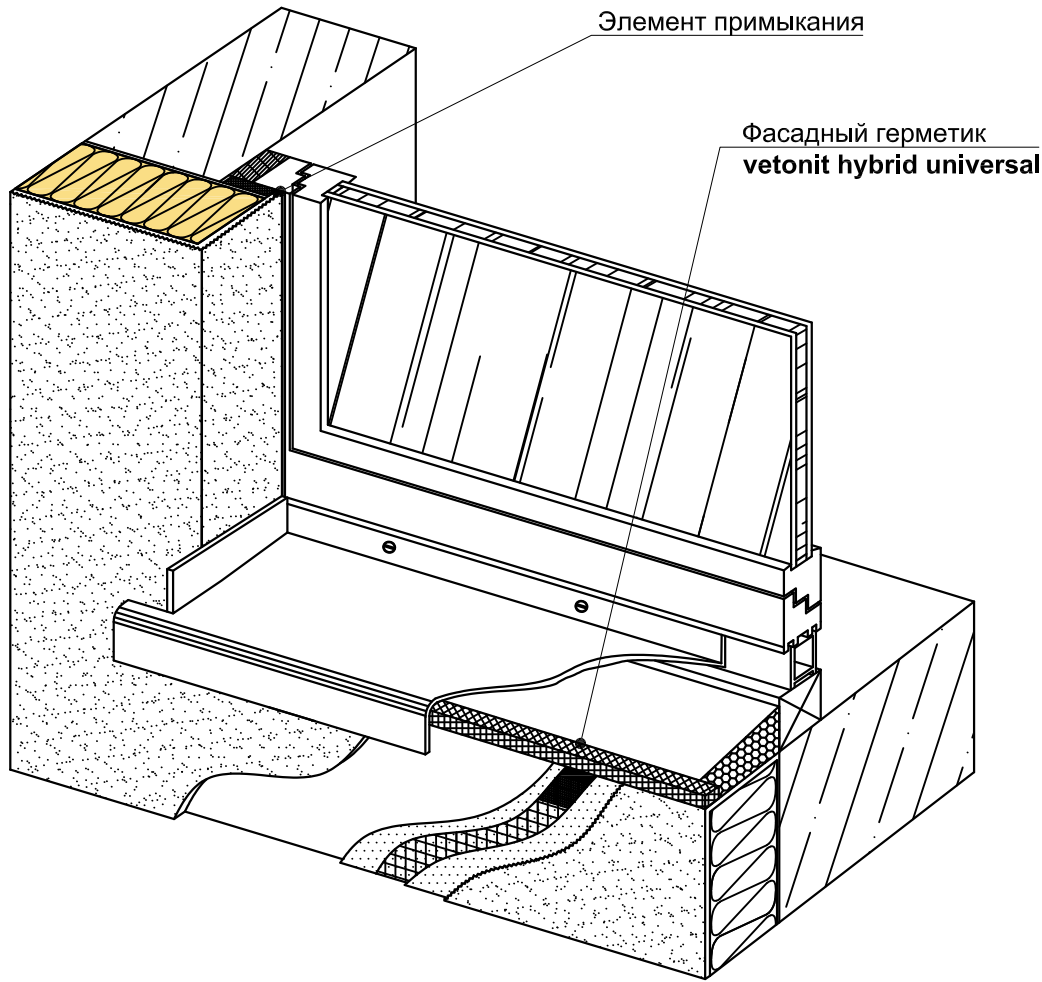

Инв. № 17

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Схема установки подоконного отлива	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М 1:4
Вертикальный разрез

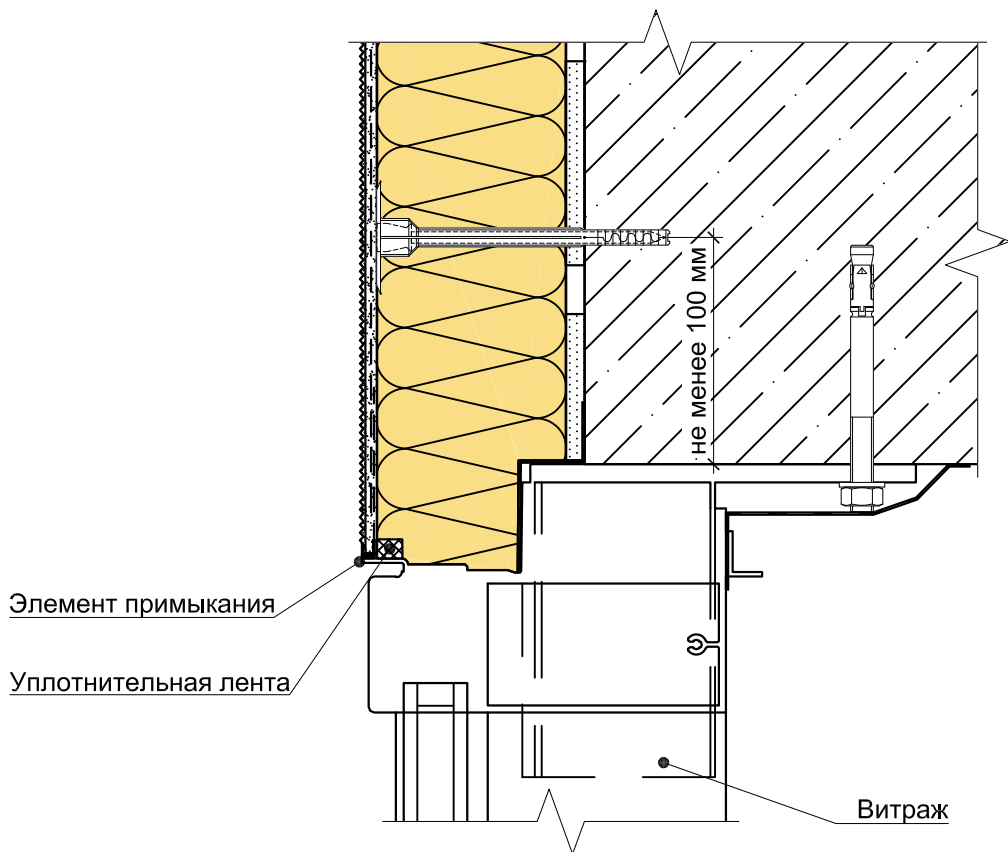


Инв. № 18

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к витражу. Верхний откос	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

М 1:4
Горизонтальный разрез

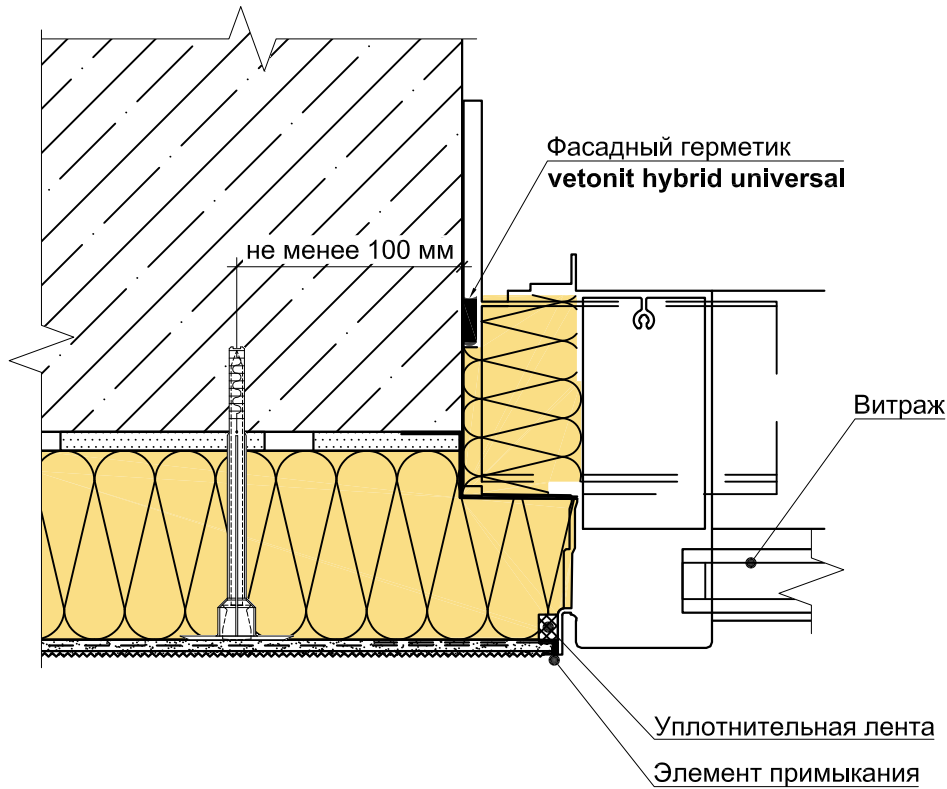


Инв. № 19

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Примыкание СФТК к витражу. Боковой откос	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

М 1:5

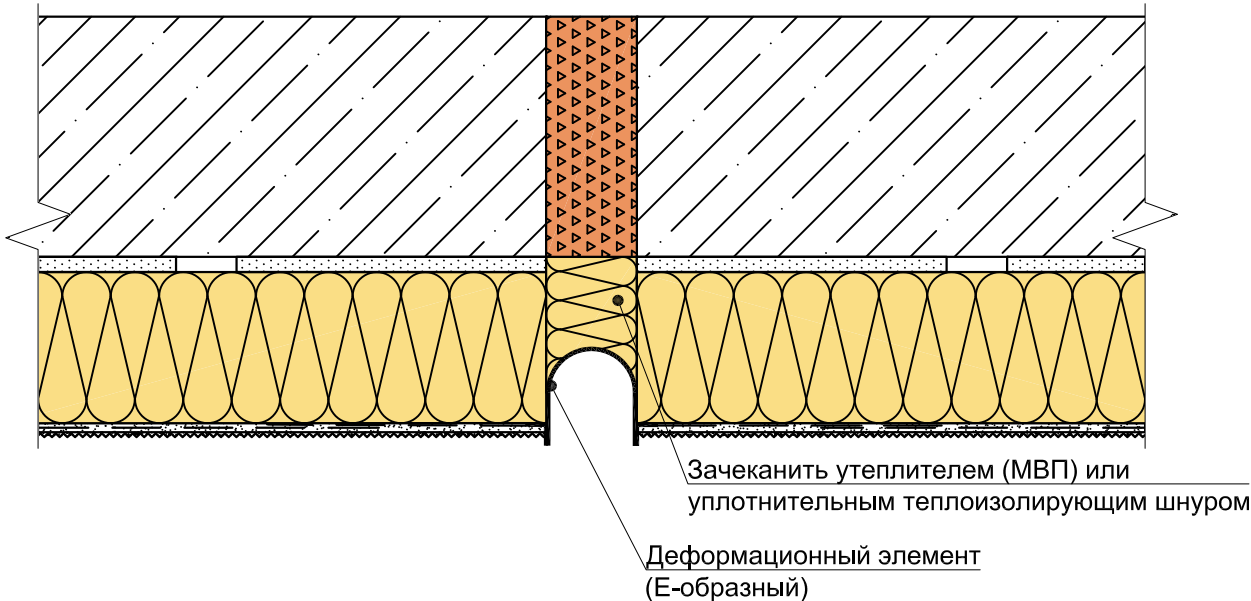

Инв. № 20

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM MIN PRO. Устройство деформационного шва	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М 1:2,5

Грунтовка****:
**vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate**

Клеевая / армировочно-клеевая смесь:
**vetonit facade S100 force* /
vetonit facade R200***

Минераловатная плита (МВП)
ISOVER / ISOROC**

Тарельчатый анкер***

Армировочно-клеевая смесь
vetonit facade R200*


Армирующая стеклосетка
vetonit facade 2600

Грунтовка****:
**vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate**

Клеевой состав **vetonit mramor /
vetonit comfort extrime fix**

Затирка для швов **vetonit rapid**

Облицовочный материал

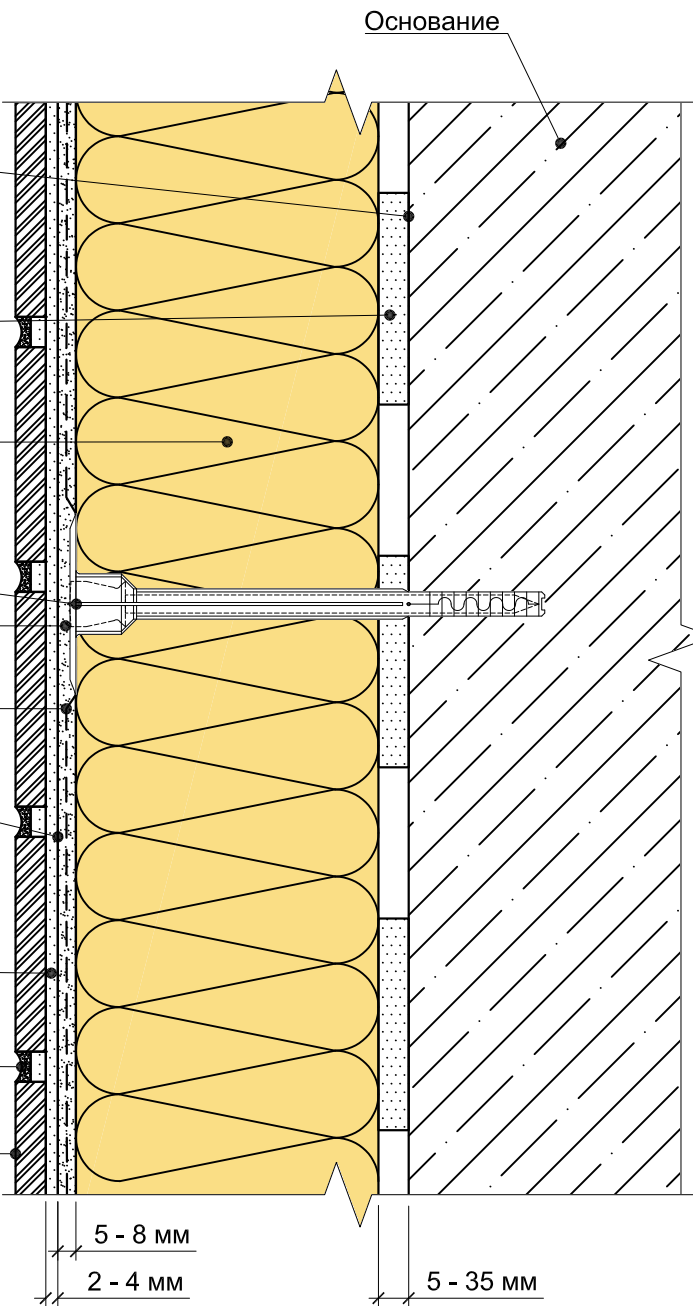

Примечание:

- Суммарная масса 1 м² защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 40 кг, включая вес штучных элементов, клеевого и затирочного слоев. Масса штучных элементов защитно-декоративно финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 30 кг/м².
- Площадь приклейки теплоизоляции 60%.
- При приклеивании облицовки из штучных материалов клеевой состав одновременно наносится на базовый штукатурный слой и облицовочный материал (двойная обмазка).
- В цокольной части МВП заменяется на XPS.

* Для работ при температуре от -10 до +5°С необходимо использовать **vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter**.

** Теплоизоляция на основе стекловолокна: **ISOVER Штукатурный Фасад Стронг**.
Теплоизоляция на основе каменного волокна: **ISOVER Фасад Стронг; ISOROC ИЗОФАС СТРОНГ**.

*** Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку по свежему составу.

**** В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой теплоизоляции грунтование основания не производится.


Инв. № 21

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
Н. контр.						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Устройство СФТК по плоскости стены	ИП Богославцев Д.В.		
ГИП									


Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

М 1:4

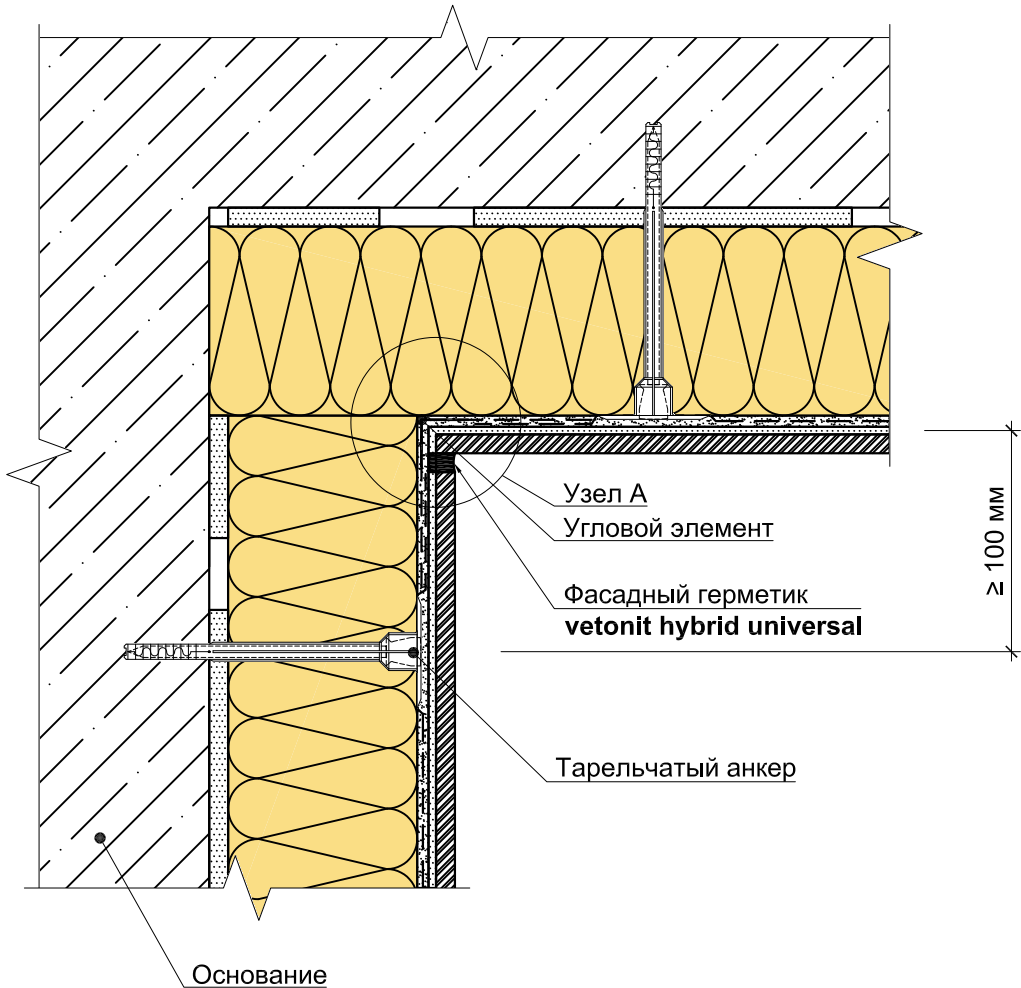

Узел А
М 1:2

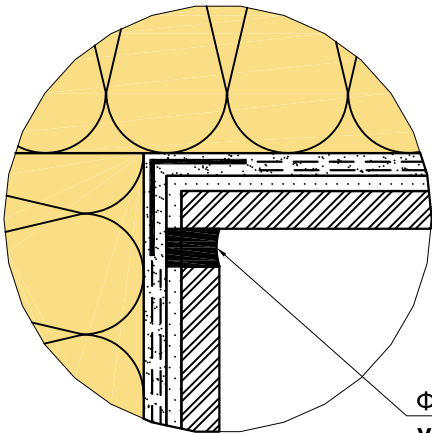

Примечание:
Для системы **VETONIT THERM CLINKER PRO** с минеральным теплоизоляционным слоем МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal


Инв. № 22

						БС66-АР-приложения		
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист
Разраб.							Р	
Пров.						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. СФТК на внутреннем вертикальном углу здания	ИП Богославцев Д.В.	
Н. контр.								
ГИП								


Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. №

М 1:4

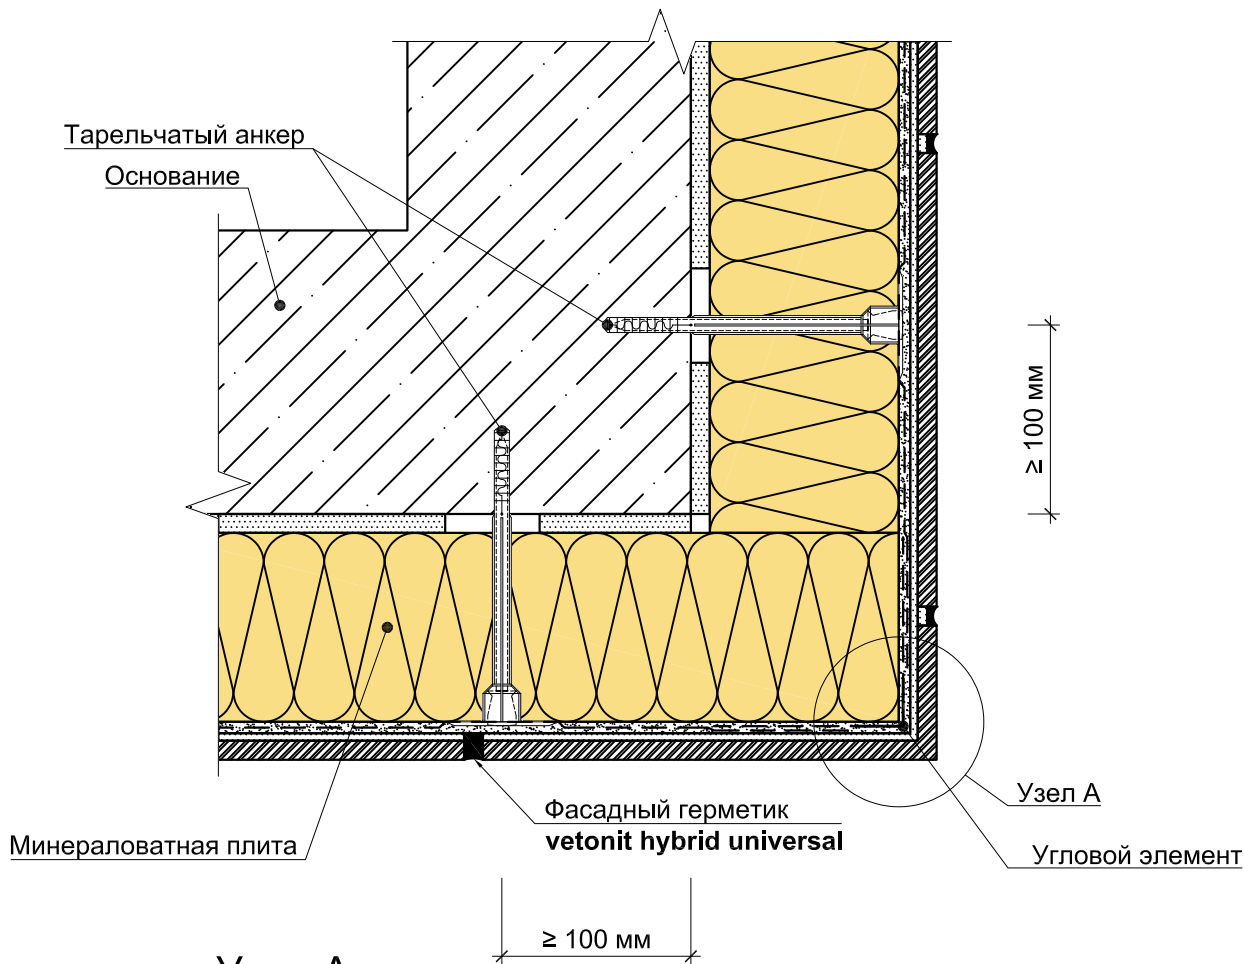

Узел А
М 1:2

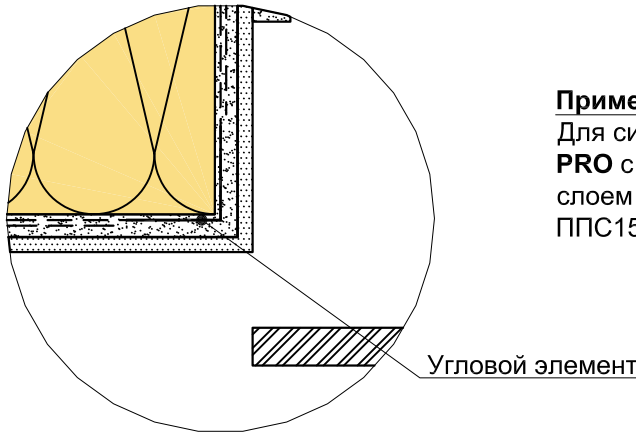


Примечание:
Для системы **VETONIT THERM CLINKER PRO** с минеральным теплоизоляционным слоем МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

Инв. № 23

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. СФТК на внешнем вертикальном углу здания	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

М 1:4

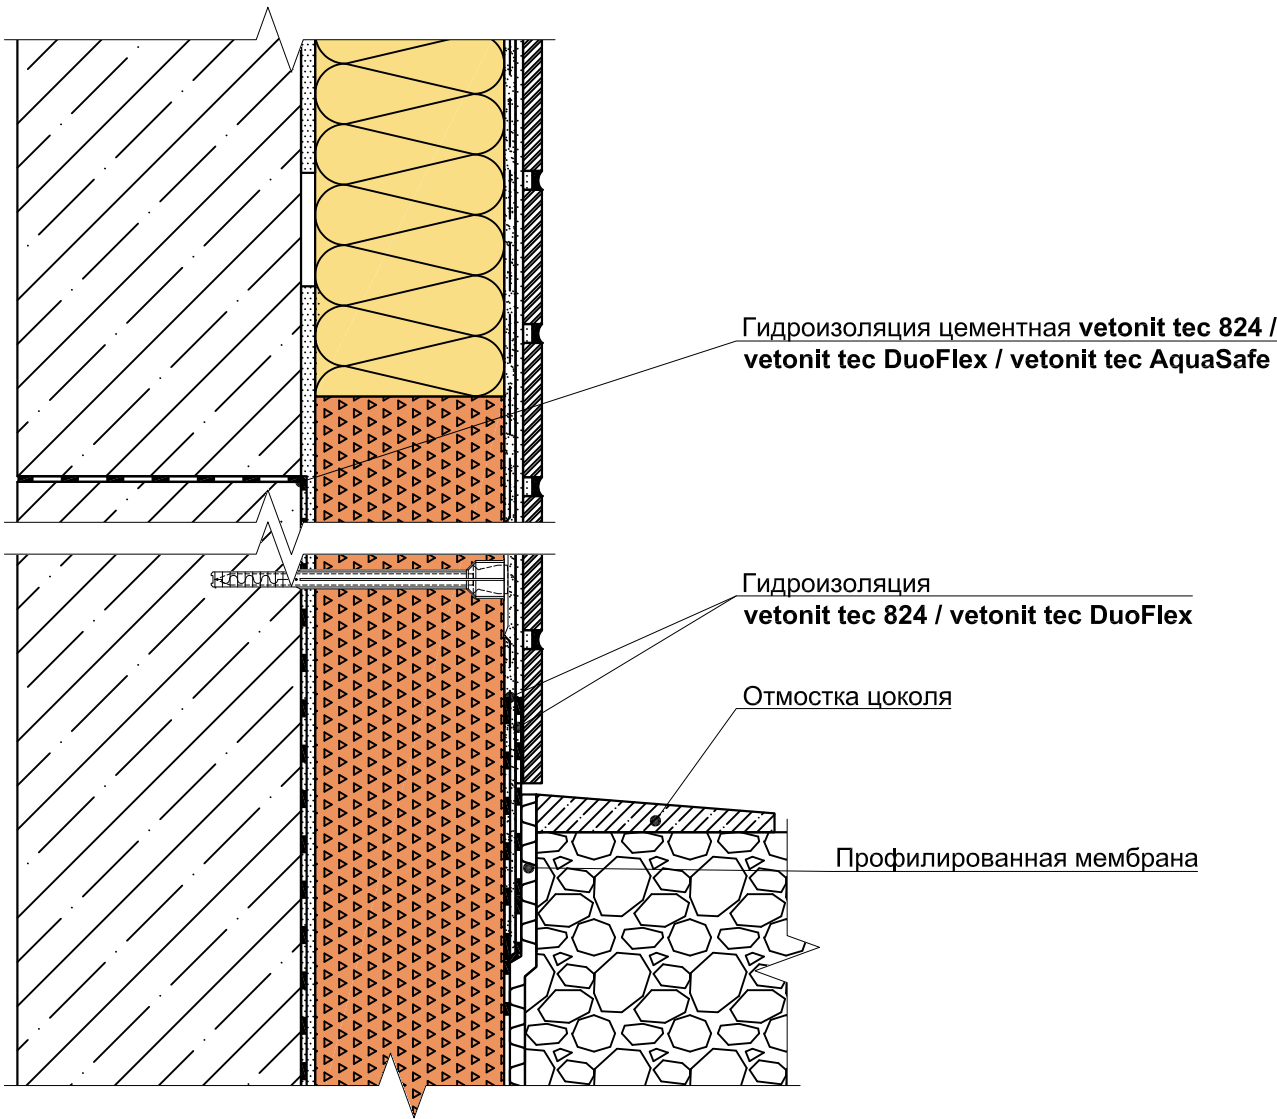

Примечание:

1. Для системы **VETONIT THERM CLINKER PRO** с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

2. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки

3. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость для улучшения адгезии

4. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки отмостки, но определяется проектной документацией.


Инв. № 24

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК к утепленному цоколю	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

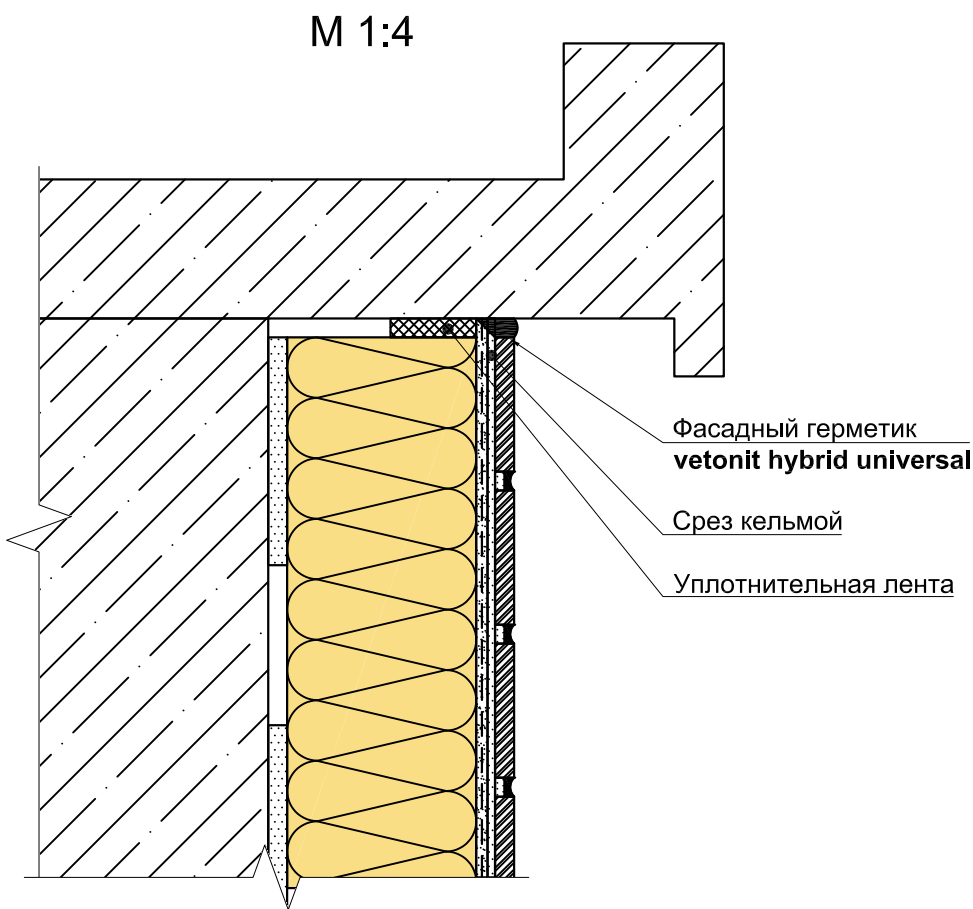

Инв. № 25

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК к свесу кровли	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

М 1:4

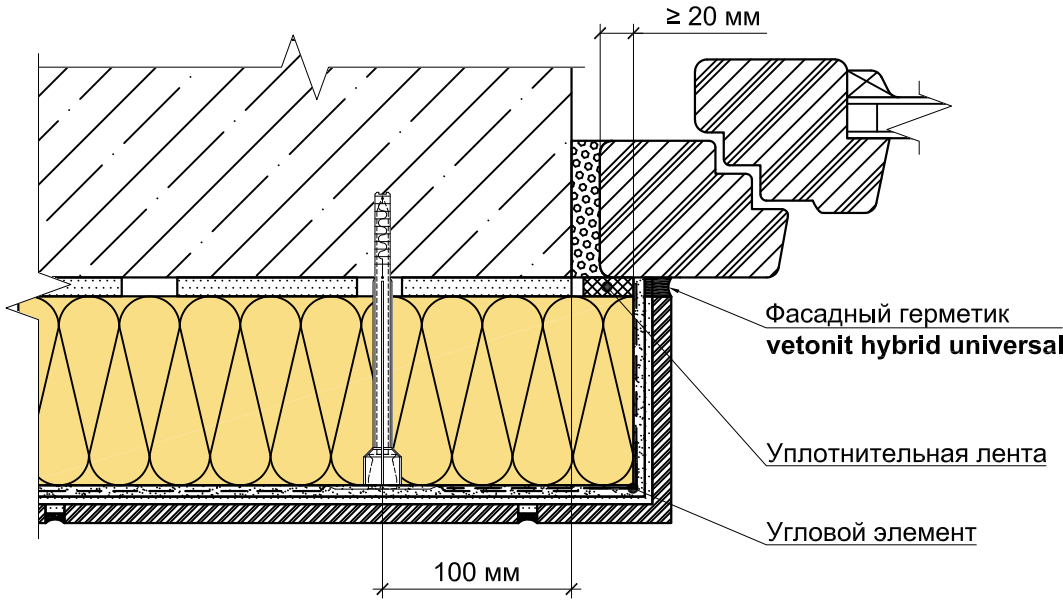


Примечание:
1. В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с заделкой герметиком с уплотнительной лентой.

Инв. № 26

						БС66-АР-приложения					
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.							Р				
Пров.											
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК к коробке оконного проема сбоку	ИП Богославцев Д.В.				
Н. контр.											
ГИП											

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

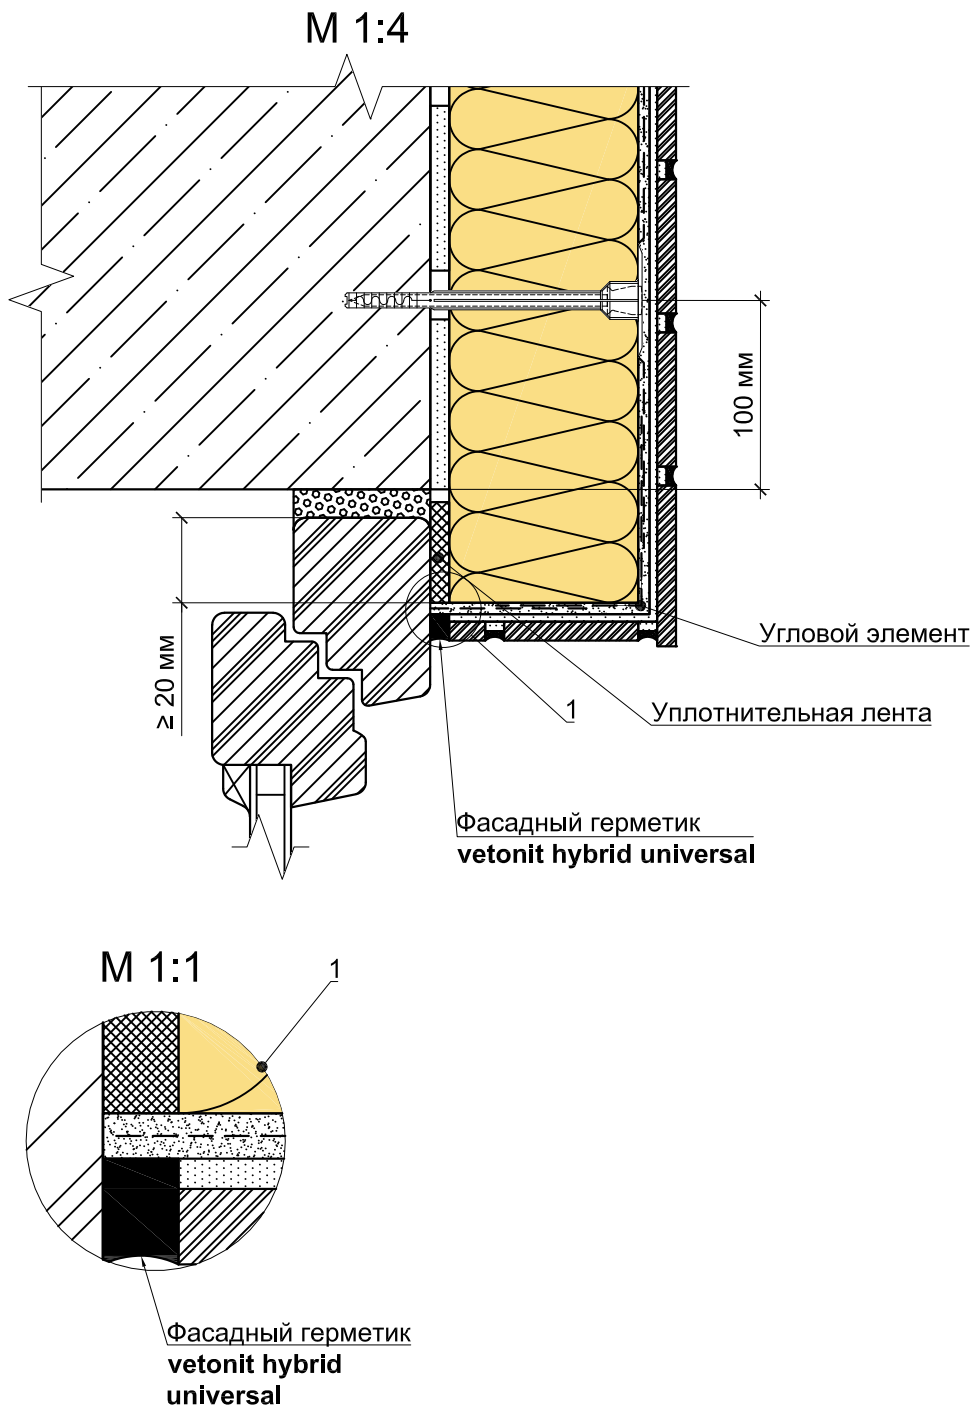


Инв. № 27

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК к коробке оконного проема сверху	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Согласовано


Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

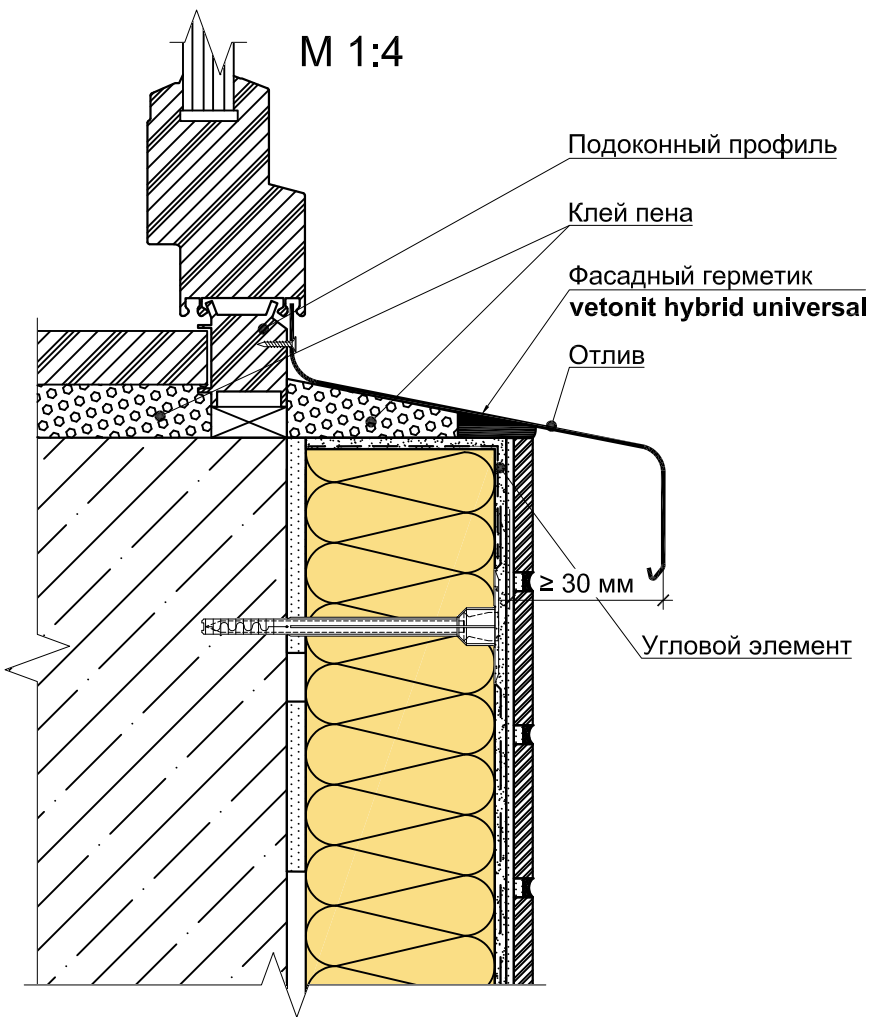

Инв. № 28

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК к подоконному отливу	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

М 1:2,5

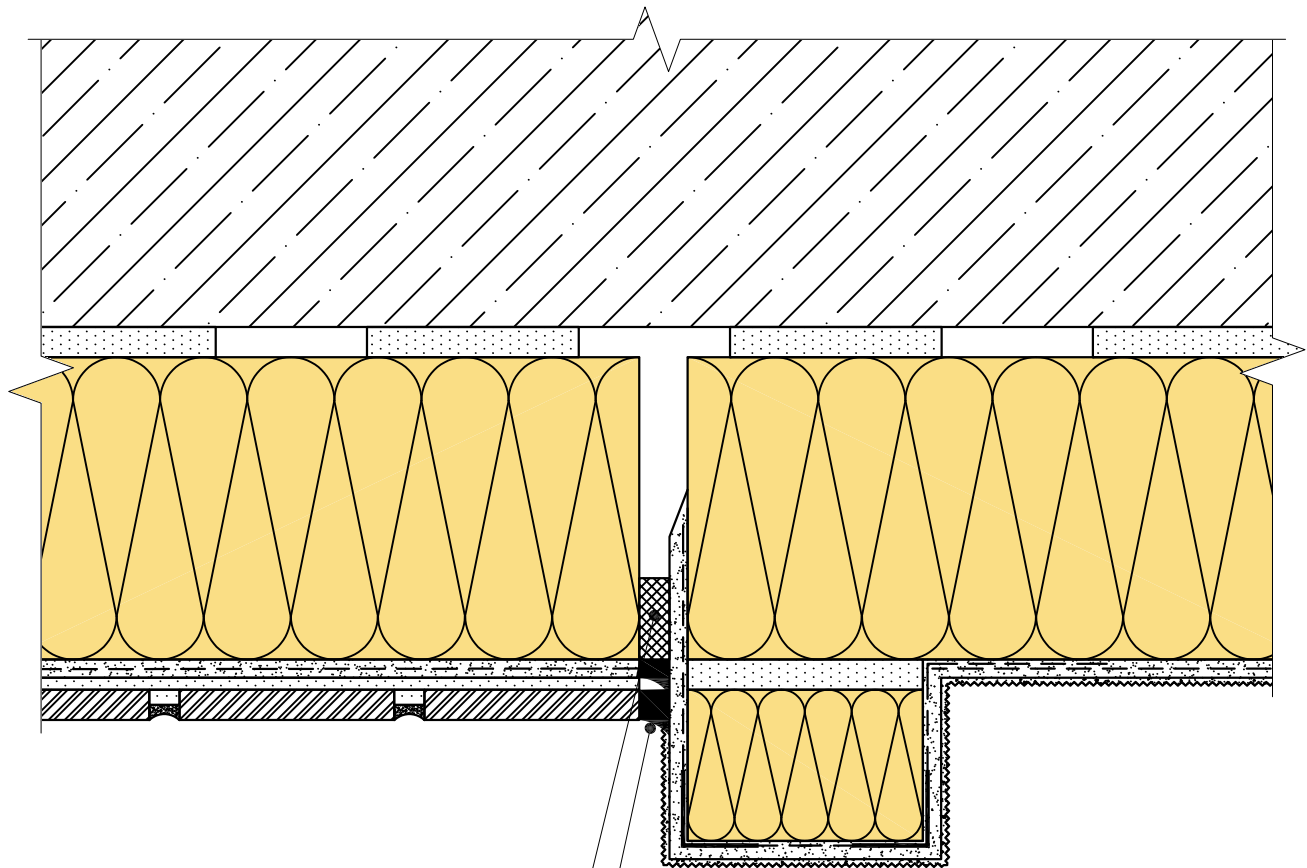

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание:


1. При стыковке СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов к СФТК через декоративный элемент, вначале рекомендуется устроить защитно-декоративный финишный слой из декоративной штукатурки. Устройство защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов рекомендуется производить во вторую очередь.

Инв. № 29

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавъ Лесснеръ"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.									
						СФТК VETONIT THERM CLINKER PRO. Примыкание СФТК через декоративный элемент	ИП Богославцев Д.В.		
Н. контр.									
ГИП									

Примыкание к высокому утепленному парапету с заведением мембраны на парапет (примыкание к бетону, кирпичу, блоку).

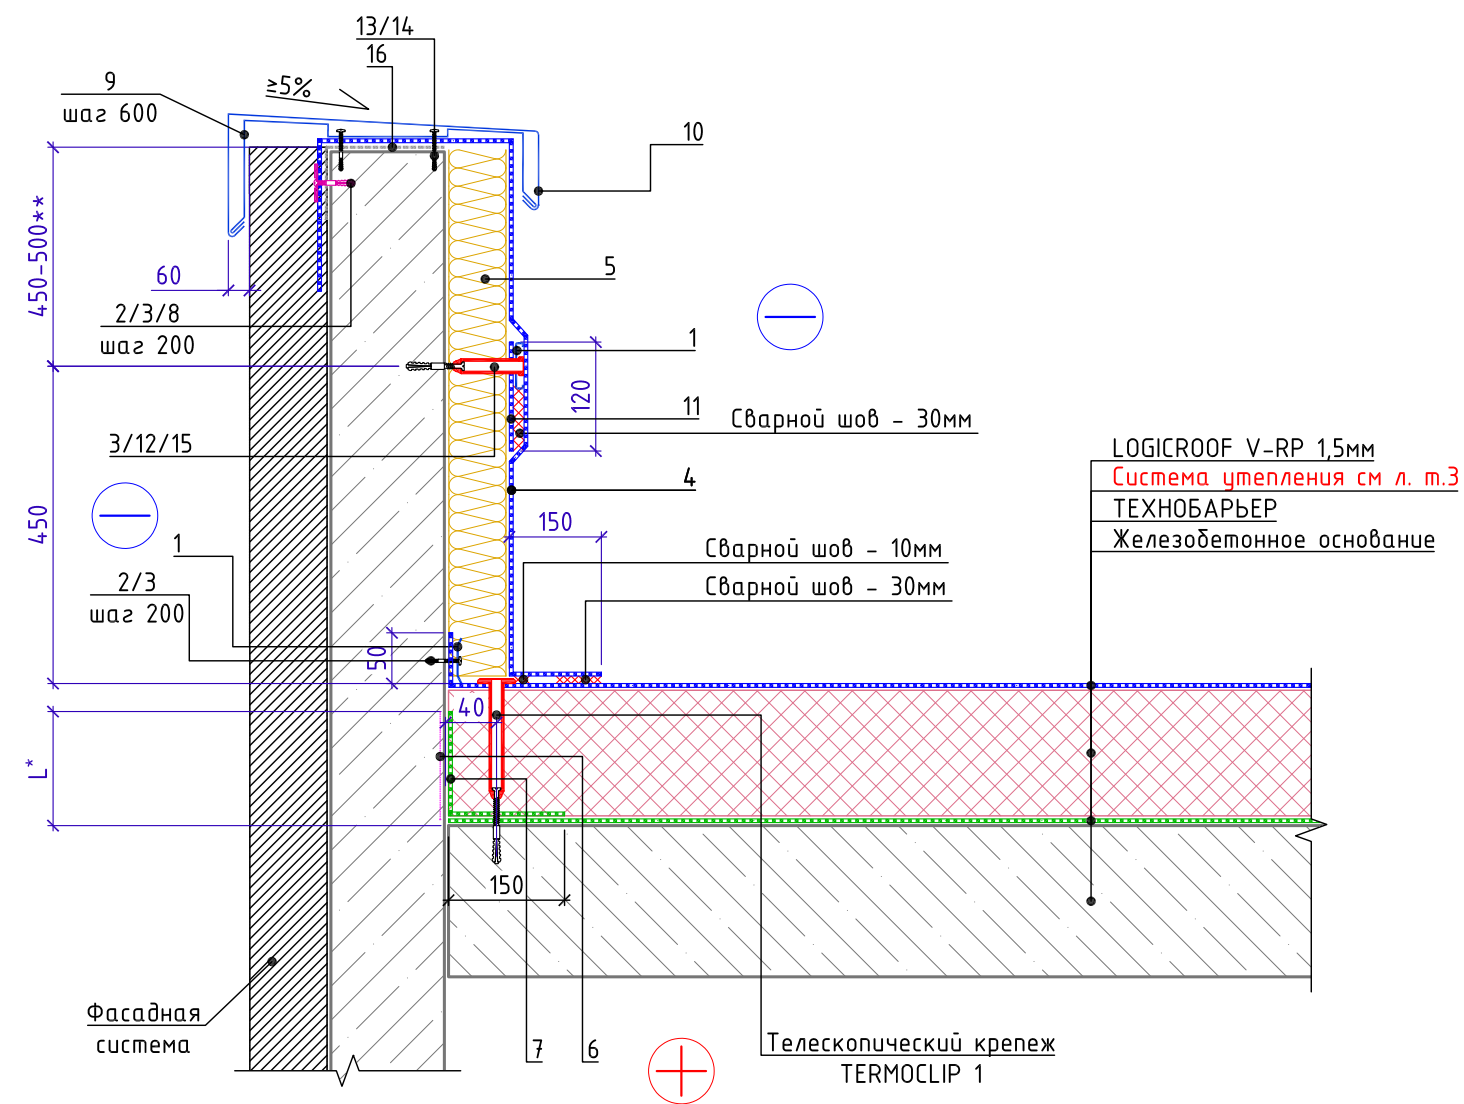

Спецификация на узел Ч.2.6-2021.08

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Прим.
1	Рейка в шве прижимная стальная TERMOCLIP	1	м.п.	
2	Саморез остроконечный TERMOCLIP Ø4,8x50 мм	10	шт.	
3	Анкерный элемент TERMOCLIP Ø8 мм	15	шт.	
4	LOGICROOF V-RP 1,5 мм	по проекту	м²	
5	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	по проекту	м³	
6	Праймер ТехноНИКОЛЬ №01	0,05	л	
7	Полоса из материала ТЕХНОБАРЬЕР (ширина 300 мм)	0,30	м²	
8	Круглый тарельчатый держатель TERMOCLIP 1С	5	шт.	
9	Крепежный элемент (костыль)	1,70	шт.	
10	Отлив из оцинкованной стали (колпак)	1	м.п.	
11	LOGICROOF V-RP 1,5 мм (полоса 120 мм)	0,12	м²	
12	Саморез остроконечный TERMOCLIP Ø4,8xL мм (L-по проекту)	5	шт.	
13	Саморез остроконечный TERMOCLIP Ø4,8x50 мм	3,40	шт.	
14	Анкерный элемент TERMOCLIP Ø8 мм	3,40	шт.	
15	Телескопический крепеж TERMOCLIP 6	5	шт.	
16	Геотекстиль излопродивной термообработанный 300 г/м²	по проекту	м²	

						БС66-АР-приложения			
						Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 66, лит. И			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Бизнес-центр "Густавь Лесснерь"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р		
Пров.						ТН-КРОВЛЯ Оптима. Примыкание к бетону			ИП Богославцев Д.В.
Н. контр.									
ГИП									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	